


《図2 平成24年度特定健康診査（性別・年齢別）メタリックシフトルーム割合》

【誤】



【正】

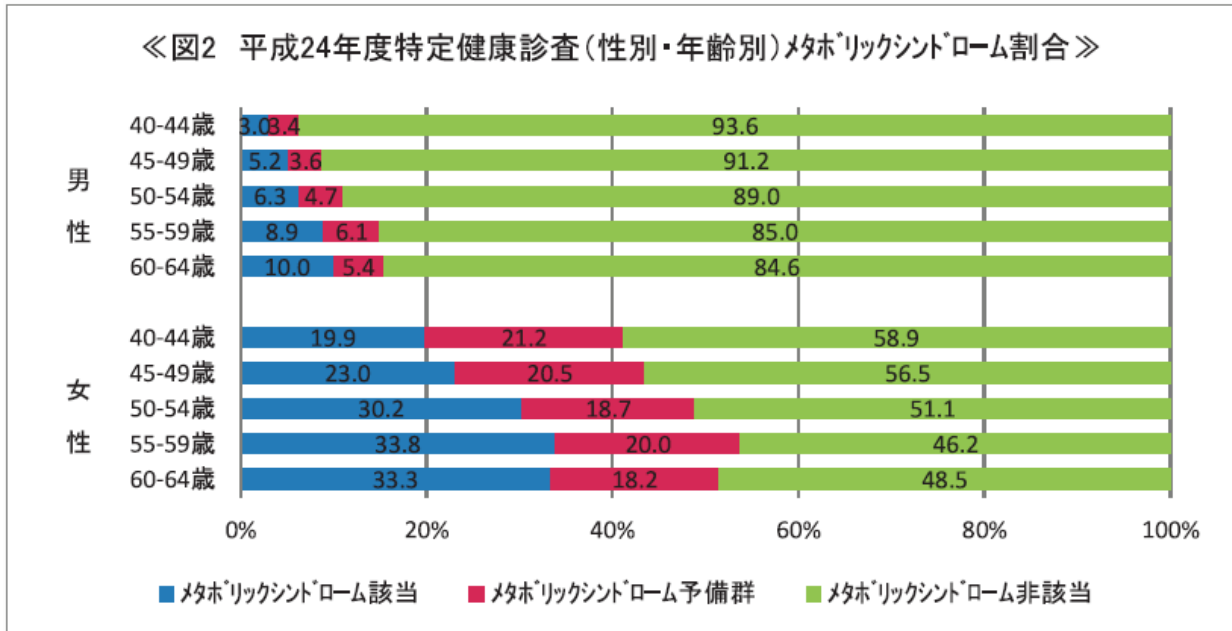