


自主減圧 と 各種節水の実践を!!

四国地方では、平年より13日も早い7月4日に梅雨明けして以降、少雨がが続いています。そのため、本市水道事業の主要な水源となっている早明浦ダムの貯水量が減少し続けており、このまま降雨が無ければ、8月下旬にも貯水量を使い果たしてしまいます。本市では、平成6年の渇水を教訓に、予備水源の確保や浄水場の能力向上に取組み、早明浦ダムの貯水量が減少し、香川用水の取水制限が行われた場合でも、

自己処理水源の活用により、取水制限の影響を軽減することができますが、水源の約6割を香川用水に依存しており、本市の使用水量の全てを自己処理水源だけで補うことはできません。使用水量が確保した水量を超える日が続くと、供給量に不足が生じて断水となってしまいます。断水を回避するためには、全市一体となった使用水量の削減が不可欠です。

自主減圧と各種節水による使用水量の削減に、御理解と御協力をお願いいたします。

●降雨が無かった場合の今後の見通し(8月5日現在)

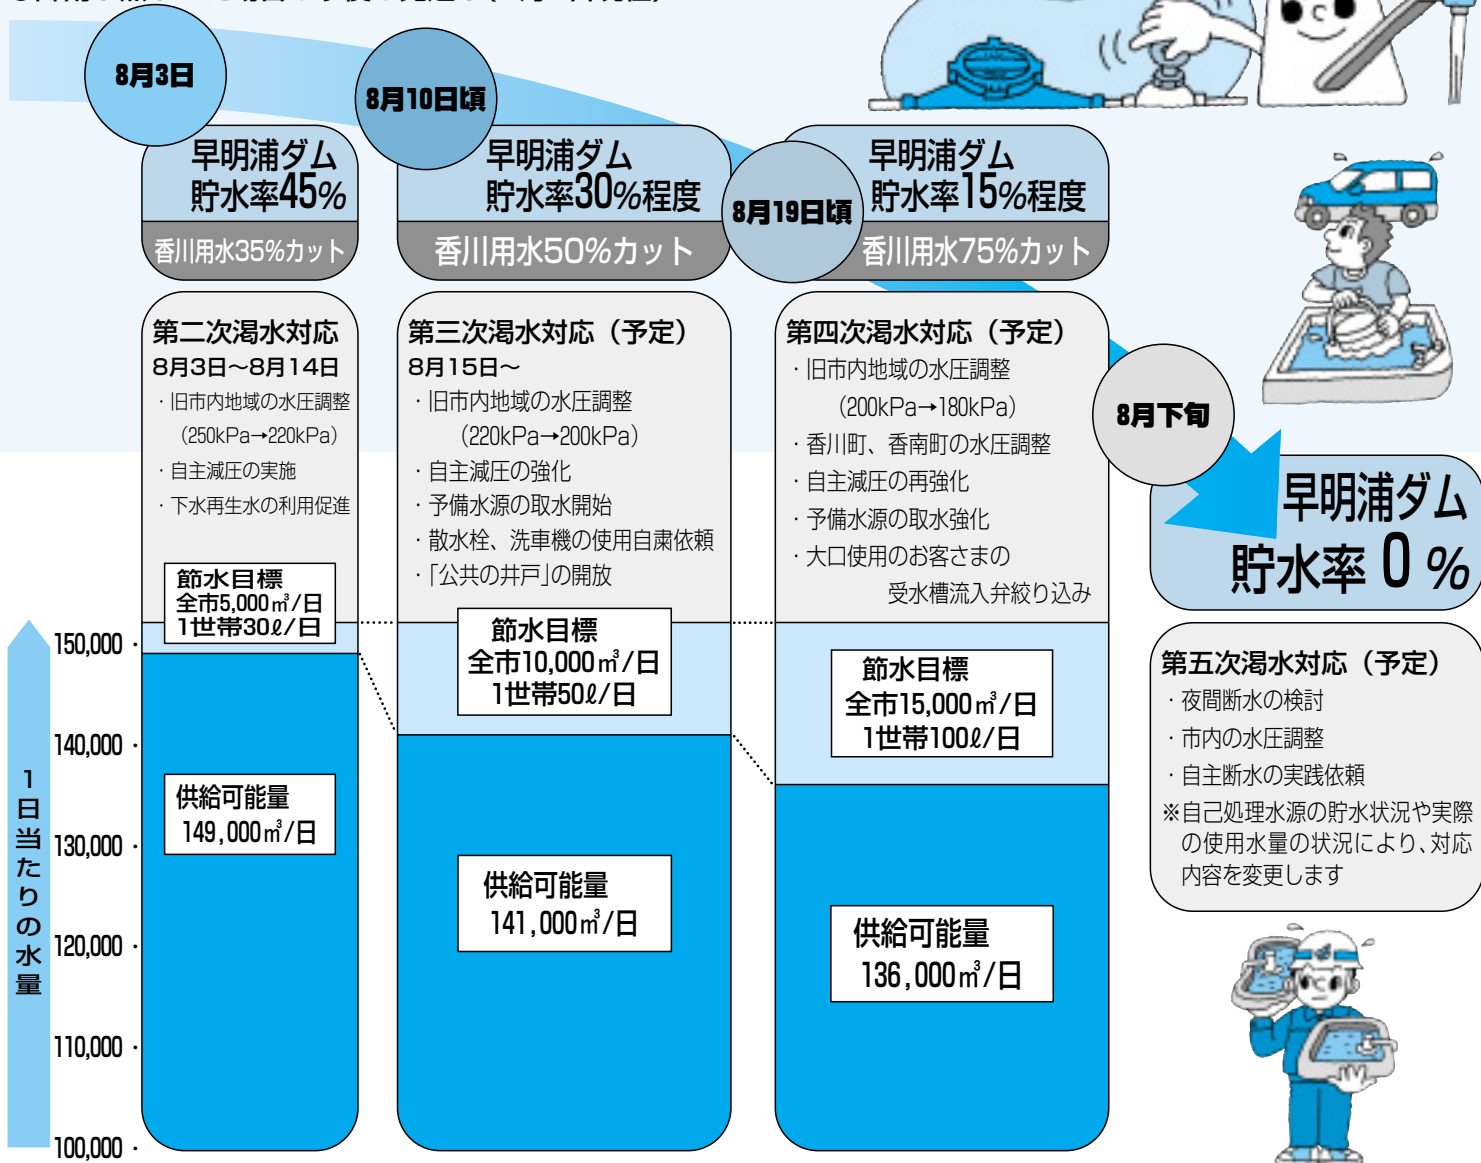

※「供給可能量」とは、『供給できる予定の最大水量』で、実際に市内で使われる水量が供給可能量を超える日が続くと、供給量に不足が生じ、断水となる場合があります。

最新の渇水情報は

高松市ホームページ(もっと高松)

<http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/8101.html>

高松市 渇水情報

検索

高松市携帯電話サイト(もっと高松NAVI)


<http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/i/>

「新着情報」の「渇水情報」をご覧ください。




高松市渇水対策本部(水道局お客さまセンター)TEL:839-2731

自主減圧は、今すぐできる、とっても簡単な節水方法です




1

●メータボックス内にある止水栓バルブの位置を確認してください。




2

●水道の蛇口を全開にして水量の確認をしてください。

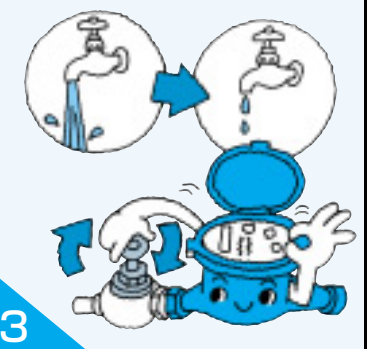

3

●止水栓バルブを右に回し、1度完全に閉めてください。水道の蛇口で水が止まっていることを確認してください。




4

●閉めた止水栓バルブを左に1回り開けて、蛇口の水の出を確認してください。通常の半分くらいの水量であれば完了です。

普段通りの生活をしていただいても、自主減圧をするだけで、1世帯当たり50ℓ/日～200ℓ/日の節水効果があります!!

注意事項

- 1 メータボックスや止水栓バルブの場所が分からない場合は、水道局までお問い合わせください。
- 2 止水栓バルブを閉めても水が止まらない場合や、止水栓バルブが動かない場合、止水栓バルブのハンドルが無い場合は、水道局までご連絡ください。
- 3 瞬間湯沸器を使われているご家庭は、止水栓バルブを1回り開けた後、瞬間湯沸器が正常に作動するか確認し、正常に作動しない場合は、止水栓バルブを少し開けてください。



ご遠慮ください

洗車

普通車を1回洗うのに約170ℓ使います



植木

1分間に約17ℓ使います



打水

1分間に約17ℓ使います



自主減圧や各種節水に関するお問い合わせは 高松市湯水対策本部節水対策班 (TEL839-2731) まで

●公共の井戸や下水再生水をご利用ください

公園、小・中学校、コミュニティセンターなどにある「公共の井戸」や、下水処理場にてお配りしている下水再生水をご利用ください。ただし、個々に利用時間・利用方法が違いますので、ご利用の際はご確認ください。



下水再生水給水所

設置場所：東部下水処理場（屋島西町2366-6 TEL843-8581）
 牟礼浄化苑（牟礼町牟礼2633-1 TEL845-2269）
 牟礼総合体育館（牟礼町牟礼152-10 TEL845-7060）
 利用時間：8時30分～17時15分
 ※東部下水処理場のみ終日利用可

公共の井戸や下水再生水に関するお問い合わせは
 高松市湯水対策本部井水・雑用水班 (TEL843-8581) まで

●第四次渇水対応以降、水の出が悪くなる地域があります

さらなる使用水量削減のため、第四次渇水対応において、減圧給水を強化する予定にしています。これにより、一部の地域では水の出が悪くなるため、次のとおり応急給水所を開設します。ただし、出水状況を見ながら随時開設しますので、ご利用の際はご確認ください。

応急給水所

設置場所：地域包括支援センター古高松（旧古高松出張所）、
 屋島・一宮・弦打・鬼無・香西・下笠居・十河コミュニティセンター、
 亀岡公園、ハゼ西公園、伏石中央公園、国分寺会館（旧女性会館）、
 香川支所、香南支所、牟礼支所、庵治支所
 利用時間：8時30分～20時

応急給水所に関するお問い合わせは
 高松市湯水対策本部給水班 (TEL839-2731) まで

●臭いや味がいつもと違う場合がありますが、安全性に問題はありません

香川用水の取水制限のため、予備水源を使用して水量を確保しています。このため、水道水の臭いや味がいつもと違う場合がありますが、水源からご家庭の蛇口まで、普段より厳しい水質検査体制で、毎日検査を行っていますので、安全性に問題はございません。安心してご利用ください。

水質に関するお問い合わせは
 高松市水道局水質管理センター
 (TEL847-4869) まで

