

番号	底 辺	高 さ	倍 面 積	面 積
1	39.89	17.23	687.3047	343.65235
2	44.43	4.20	186.6060	93.30300
3	61.44	10.94	672.1536	336.07680
4	61.44	10.75	660.4800	330.24000
5	57.89	14.60	845.1940	422.59700
合 計				1,525.86915
敷地面積				1,525.86 m <sup>2</sup>

備考

年度  
20

工事名  
図面名


弦打保育所保育室増築工事  
敷地求積図

図番  
縮尺

A-4

1  
200

2 階 求 積 図

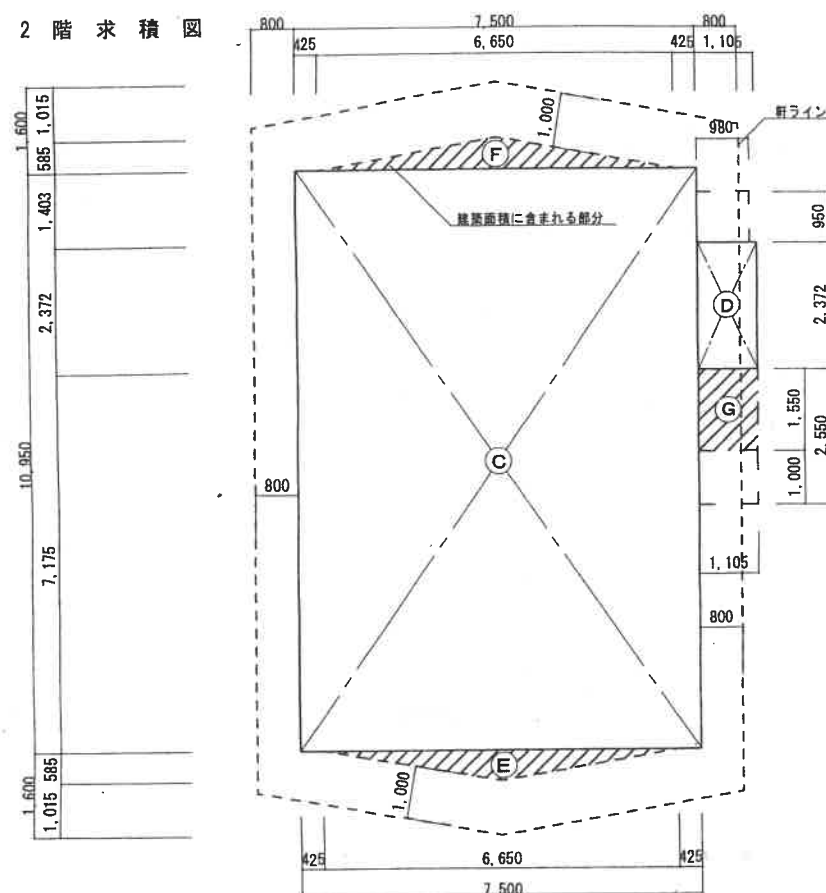

面 積 計 算 表

1 階 床 面 積

- ①  $7.5 \times 10.95 = 82.125$
- ②  $1.105 \times 2.372 = 2.62106$

1 階床面積 =  $84.75 \text{ m}^2$

2 階 床 面 積

- ③  $7.5 \times 10.95 = 82.125$
- ④  $1.105 \times 2.372 = 2.62106$

2 階床面積 =  $84.75 \text{ m}^2$

延 床 面 積



延床面積 =  $169.5 \text{ m}^2$

建 築 面 積

- ⑤  $7.5 \times 10.95 = 82.125$
- ⑥  $1.105 \times 2.372 = 2.62106$
- ⑦  $6.65 \times 0.585 \times 0.5 = 1.945125$
- ⑧  $6.65 \times 0.585 \times 0.5 = 1.945125$
- ⑨  $1.105 \times 1.55 = 1.71275$

建築面積 =  $90.34 \text{ m}^2$

1 階 求 積 図

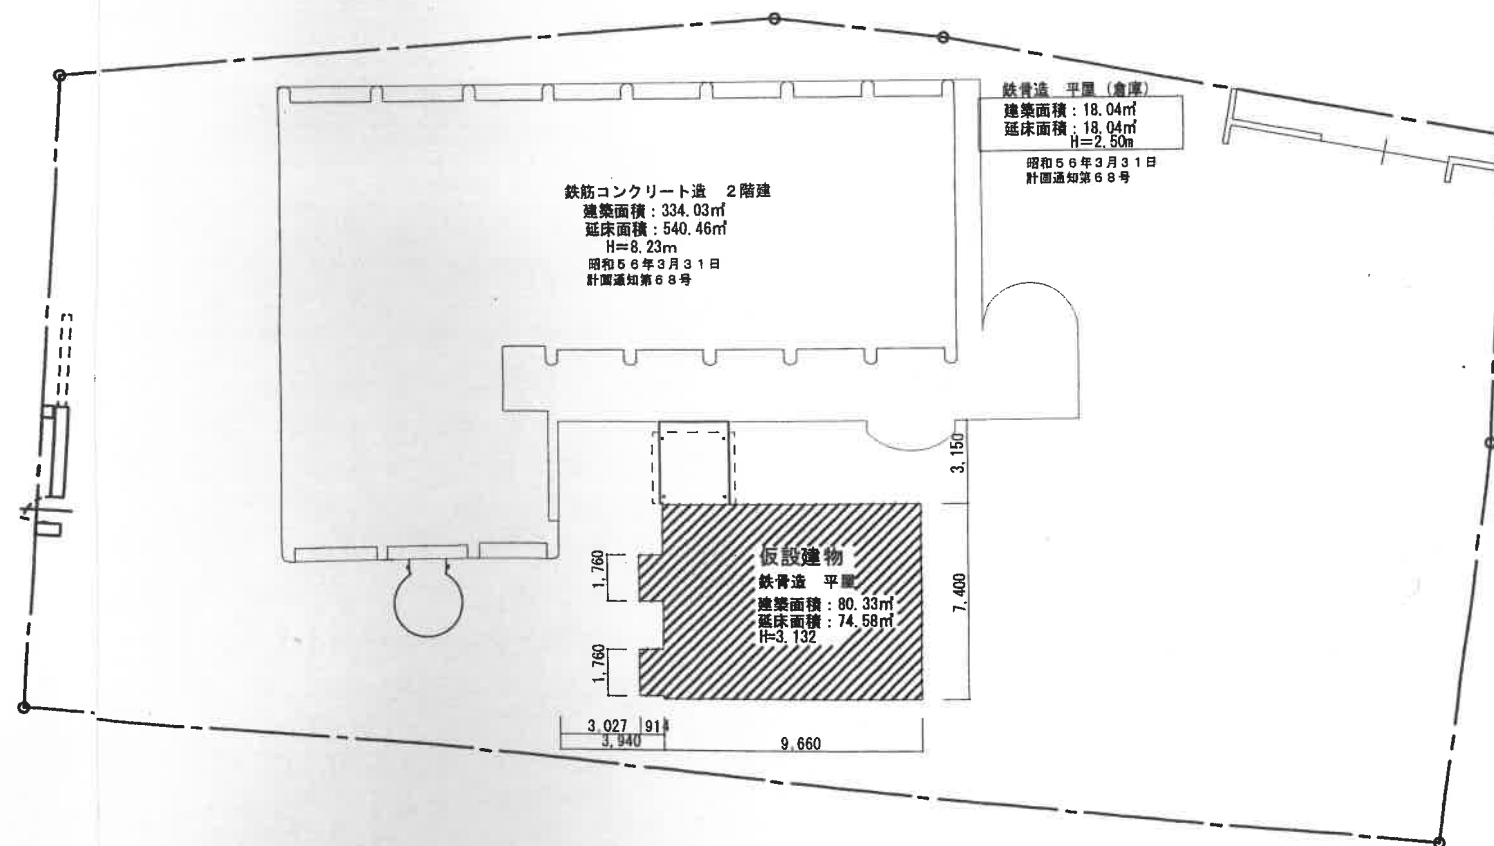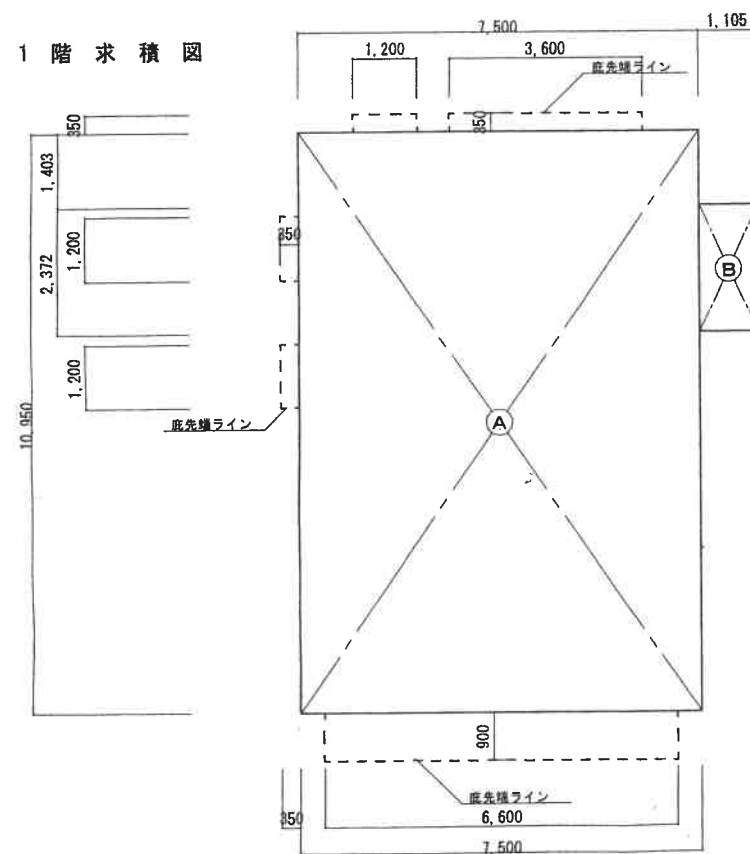


備  
考

年 度  
20


工事名 弦打保育所保育室増築工事  
図面名 床面積・建築面積表

図 面 番 号 A-5  
縮 尺 1/100

配置図

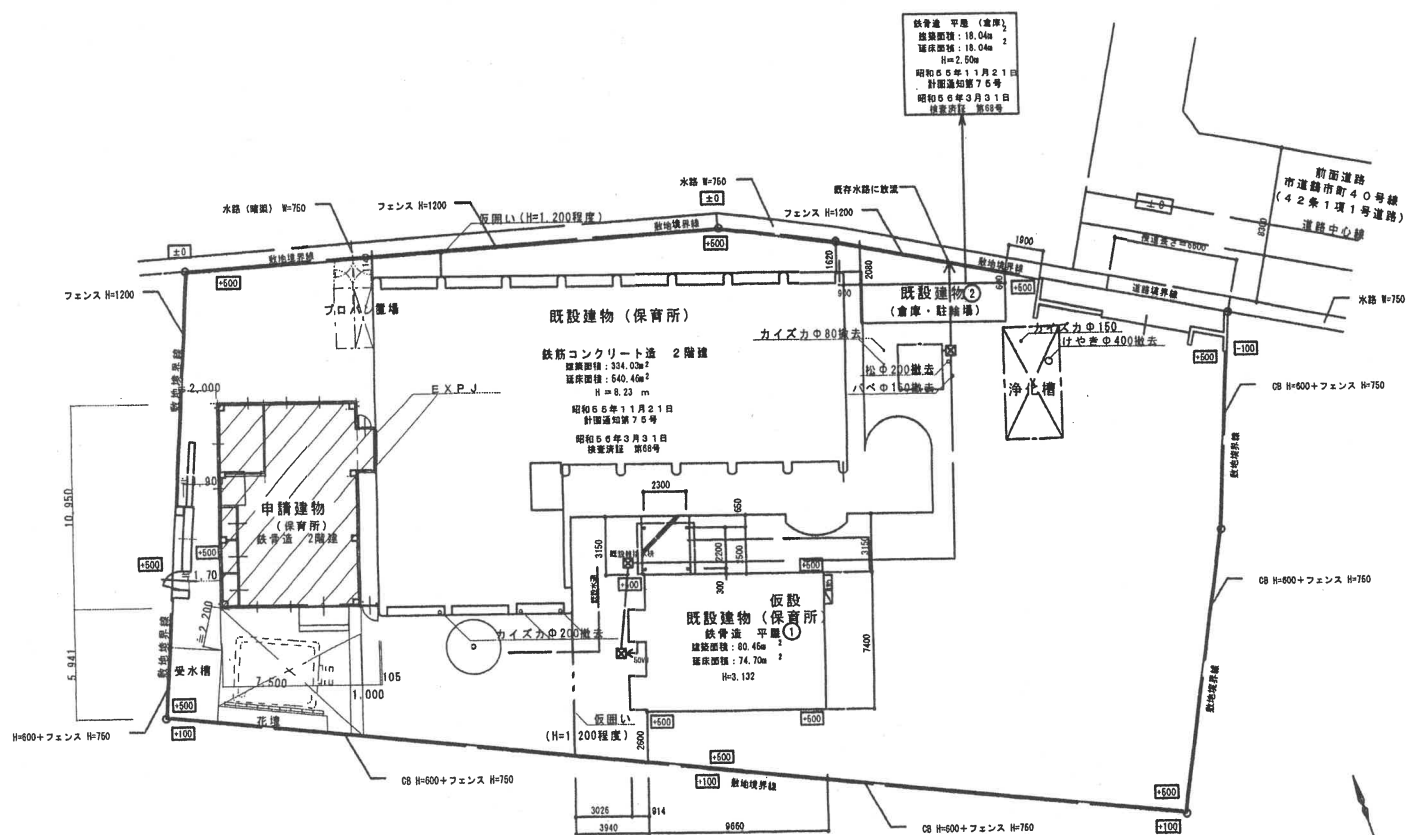

附近見取図

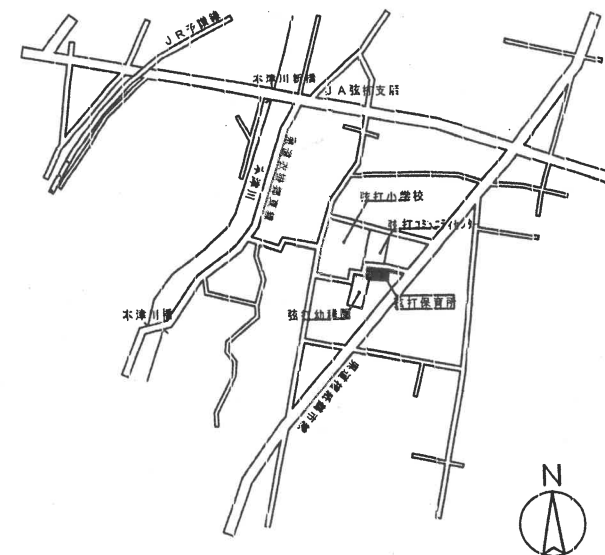

※ 平均地盤面=道路面+500=設計 G L

※ 道路斜線検討  
道路境界線から建物までの距離及び、  
後退距離による緩和は考慮しない。  
 $8.3m \times 1.25 = 10.375$

$$10.376 > 3.132 + 0.6 \text{ (道路との高低差)} = 3.632 \dots \text{OK}$$

※ 隣地斜線制限  
建物の高さが31m以下の  
ため該当しない。

敷地面積	1,525.86㎡
------	-----------

産べい率 34.25%  
 容積率 52.59%


(注) 斜線部分は増築工事 ① ②	年度 20	工事名	猛打保育所保育室増築工事	図面 番 号	A - 6
		図面名	配置図・附近見取図	棟 尺	1/200

弦打コミュニティセンター




備 考		年 度	工事名	弦打保育所保育室増築工事	図 面 号	A - 8
			図面名	1 階 平 面 図	縮 尺	$\frac{1}{100}$


2 階平面図

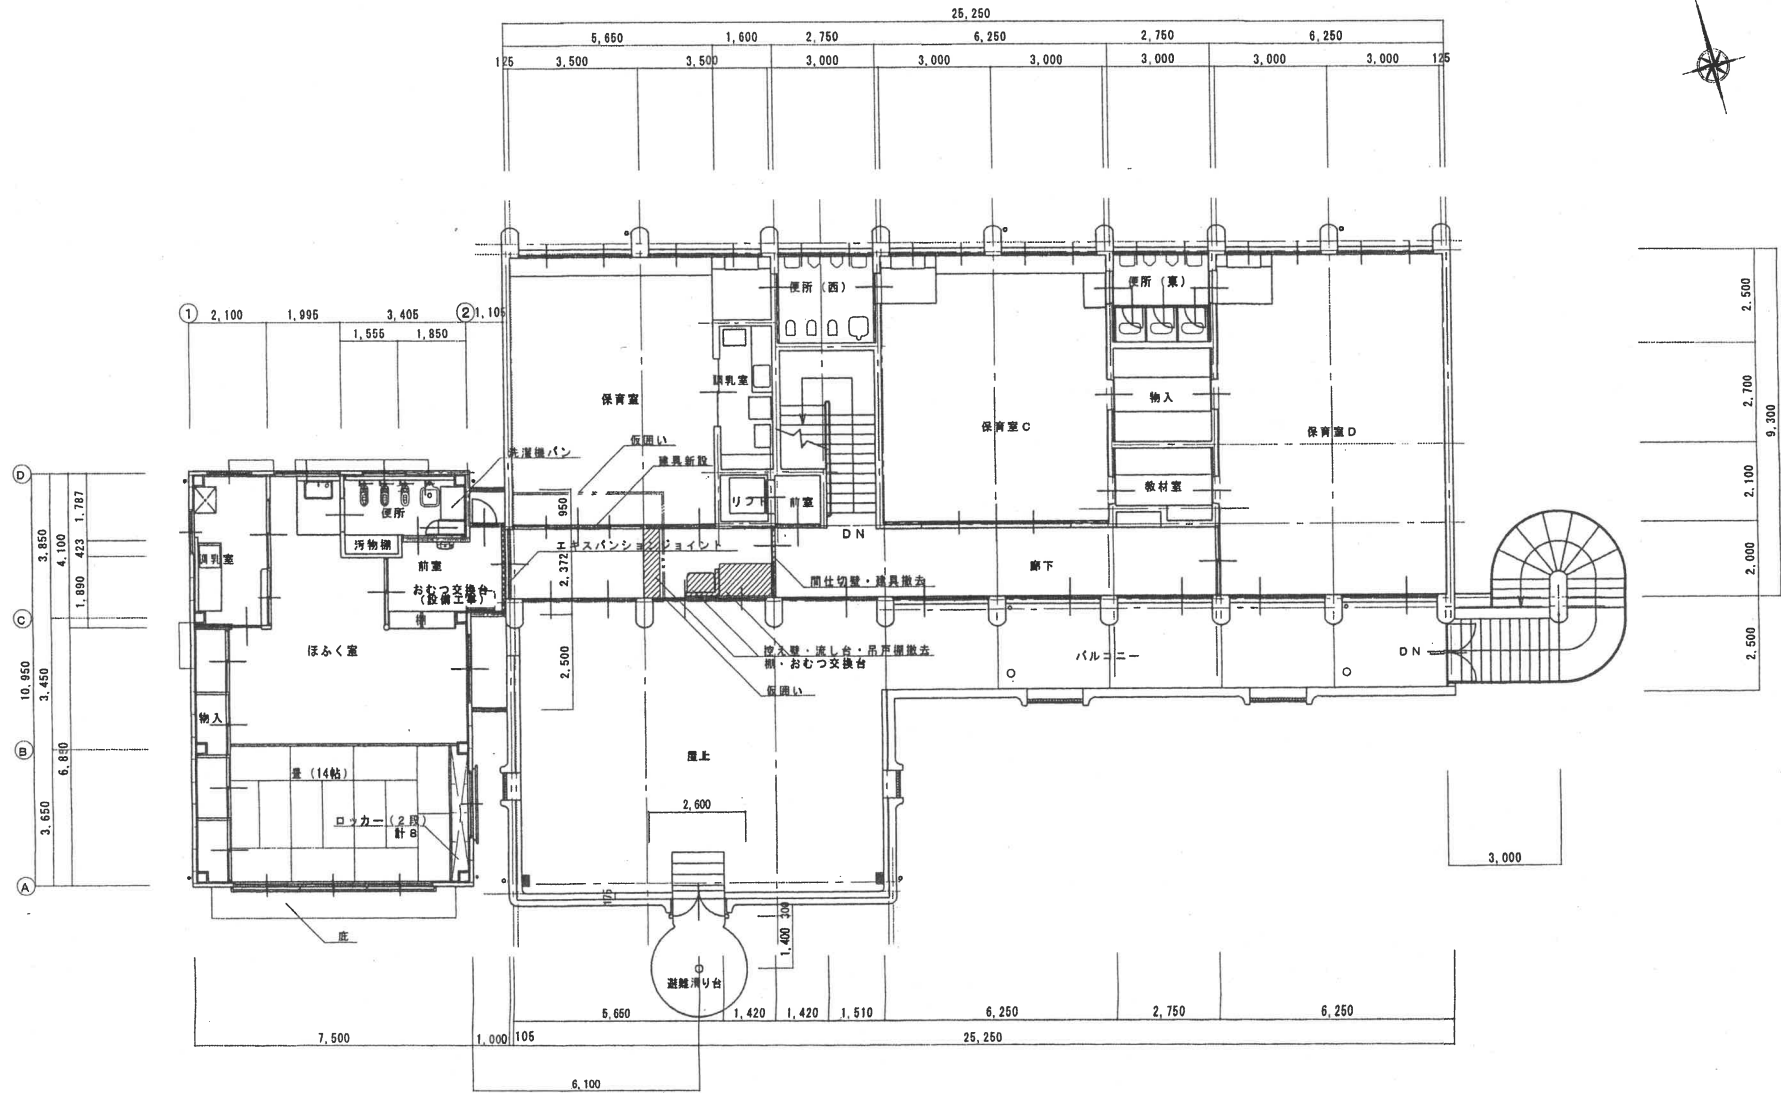


備   考		年 度   2 0	工事名	弦打保育所保育室増築工事	図 面 番 号	A - 9
			図面名	2 階 平 面 図	縮 尺	$\frac{1}{100}$ . . . . .

凡例  = 既存建物


西 面 図

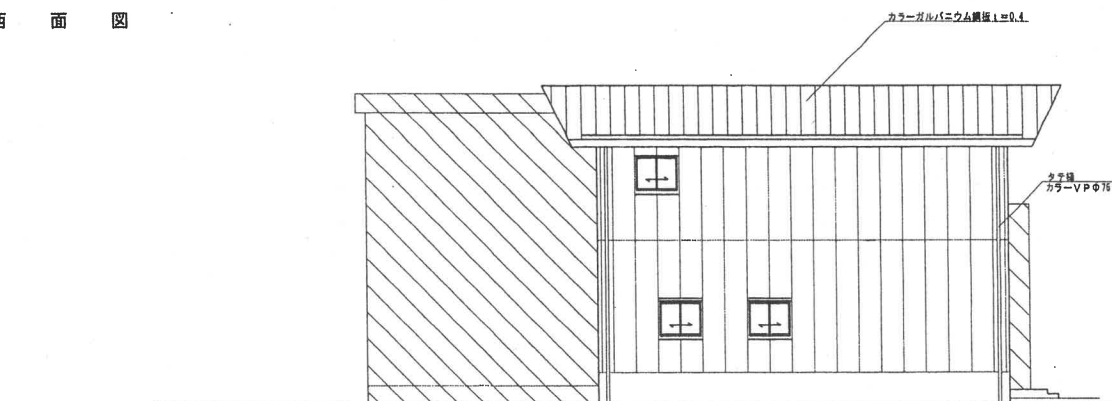

東 面 図

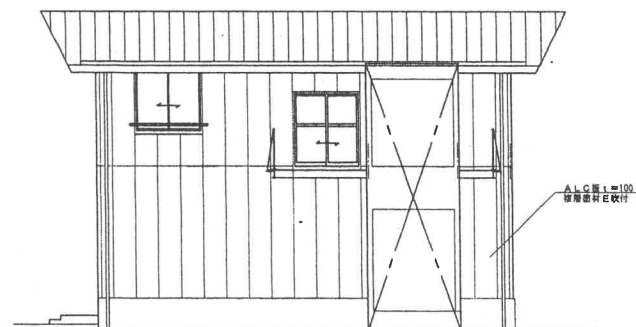


北 面 図

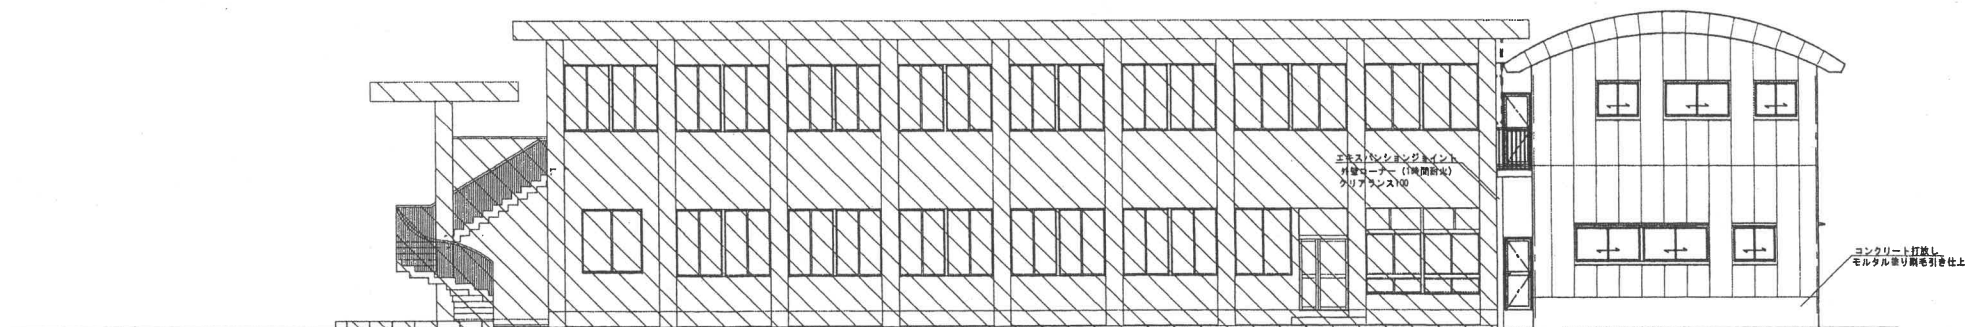


備考	・現況GL=設計GL	年度	工事名	弦打保育所保育室増築工事	図番	A-11
考		20	図面名	立面図(北面・西面)	縮尺	1/100

東 面 図

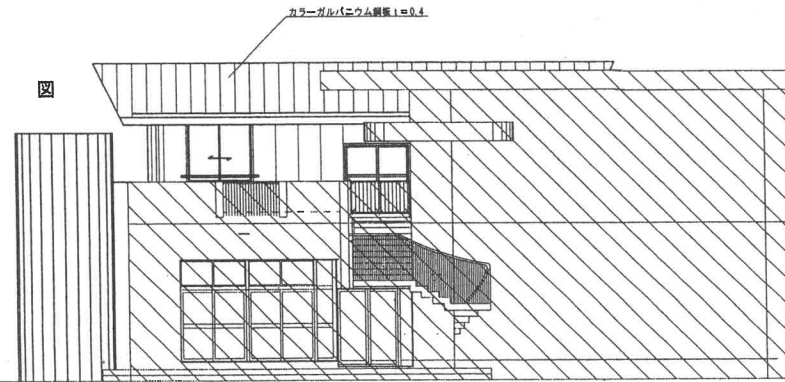


凡例  
 既存建物

南 面 図

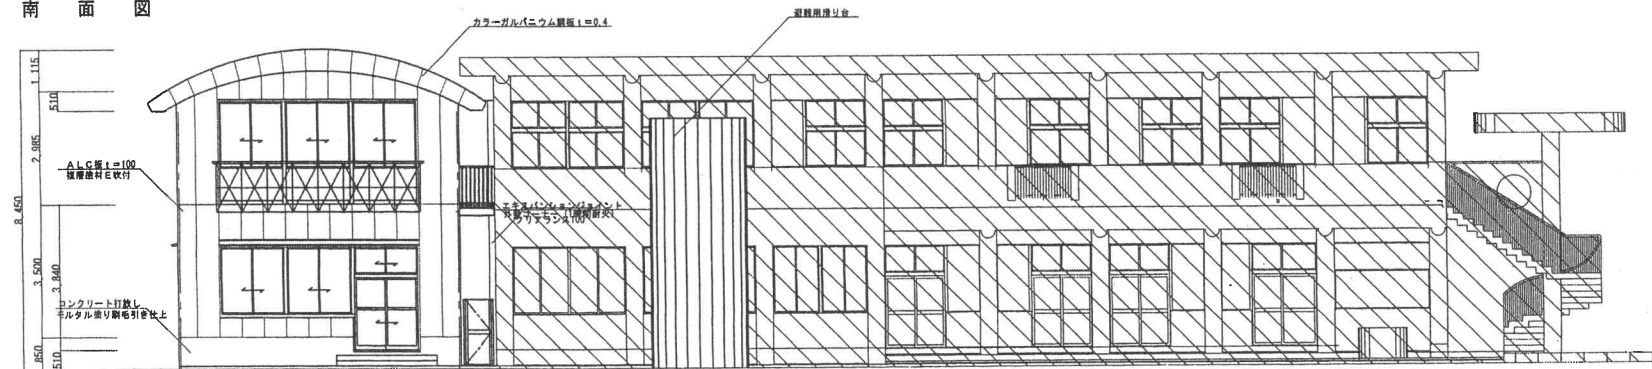


備 考	・現況G.L.=設計G.L.	年 度 20	工事名	弦打保育所保育室増築工事	図 面 号	A-12
			図面名	立 面 図 (東 面・南 面)	縮 尺	1/100



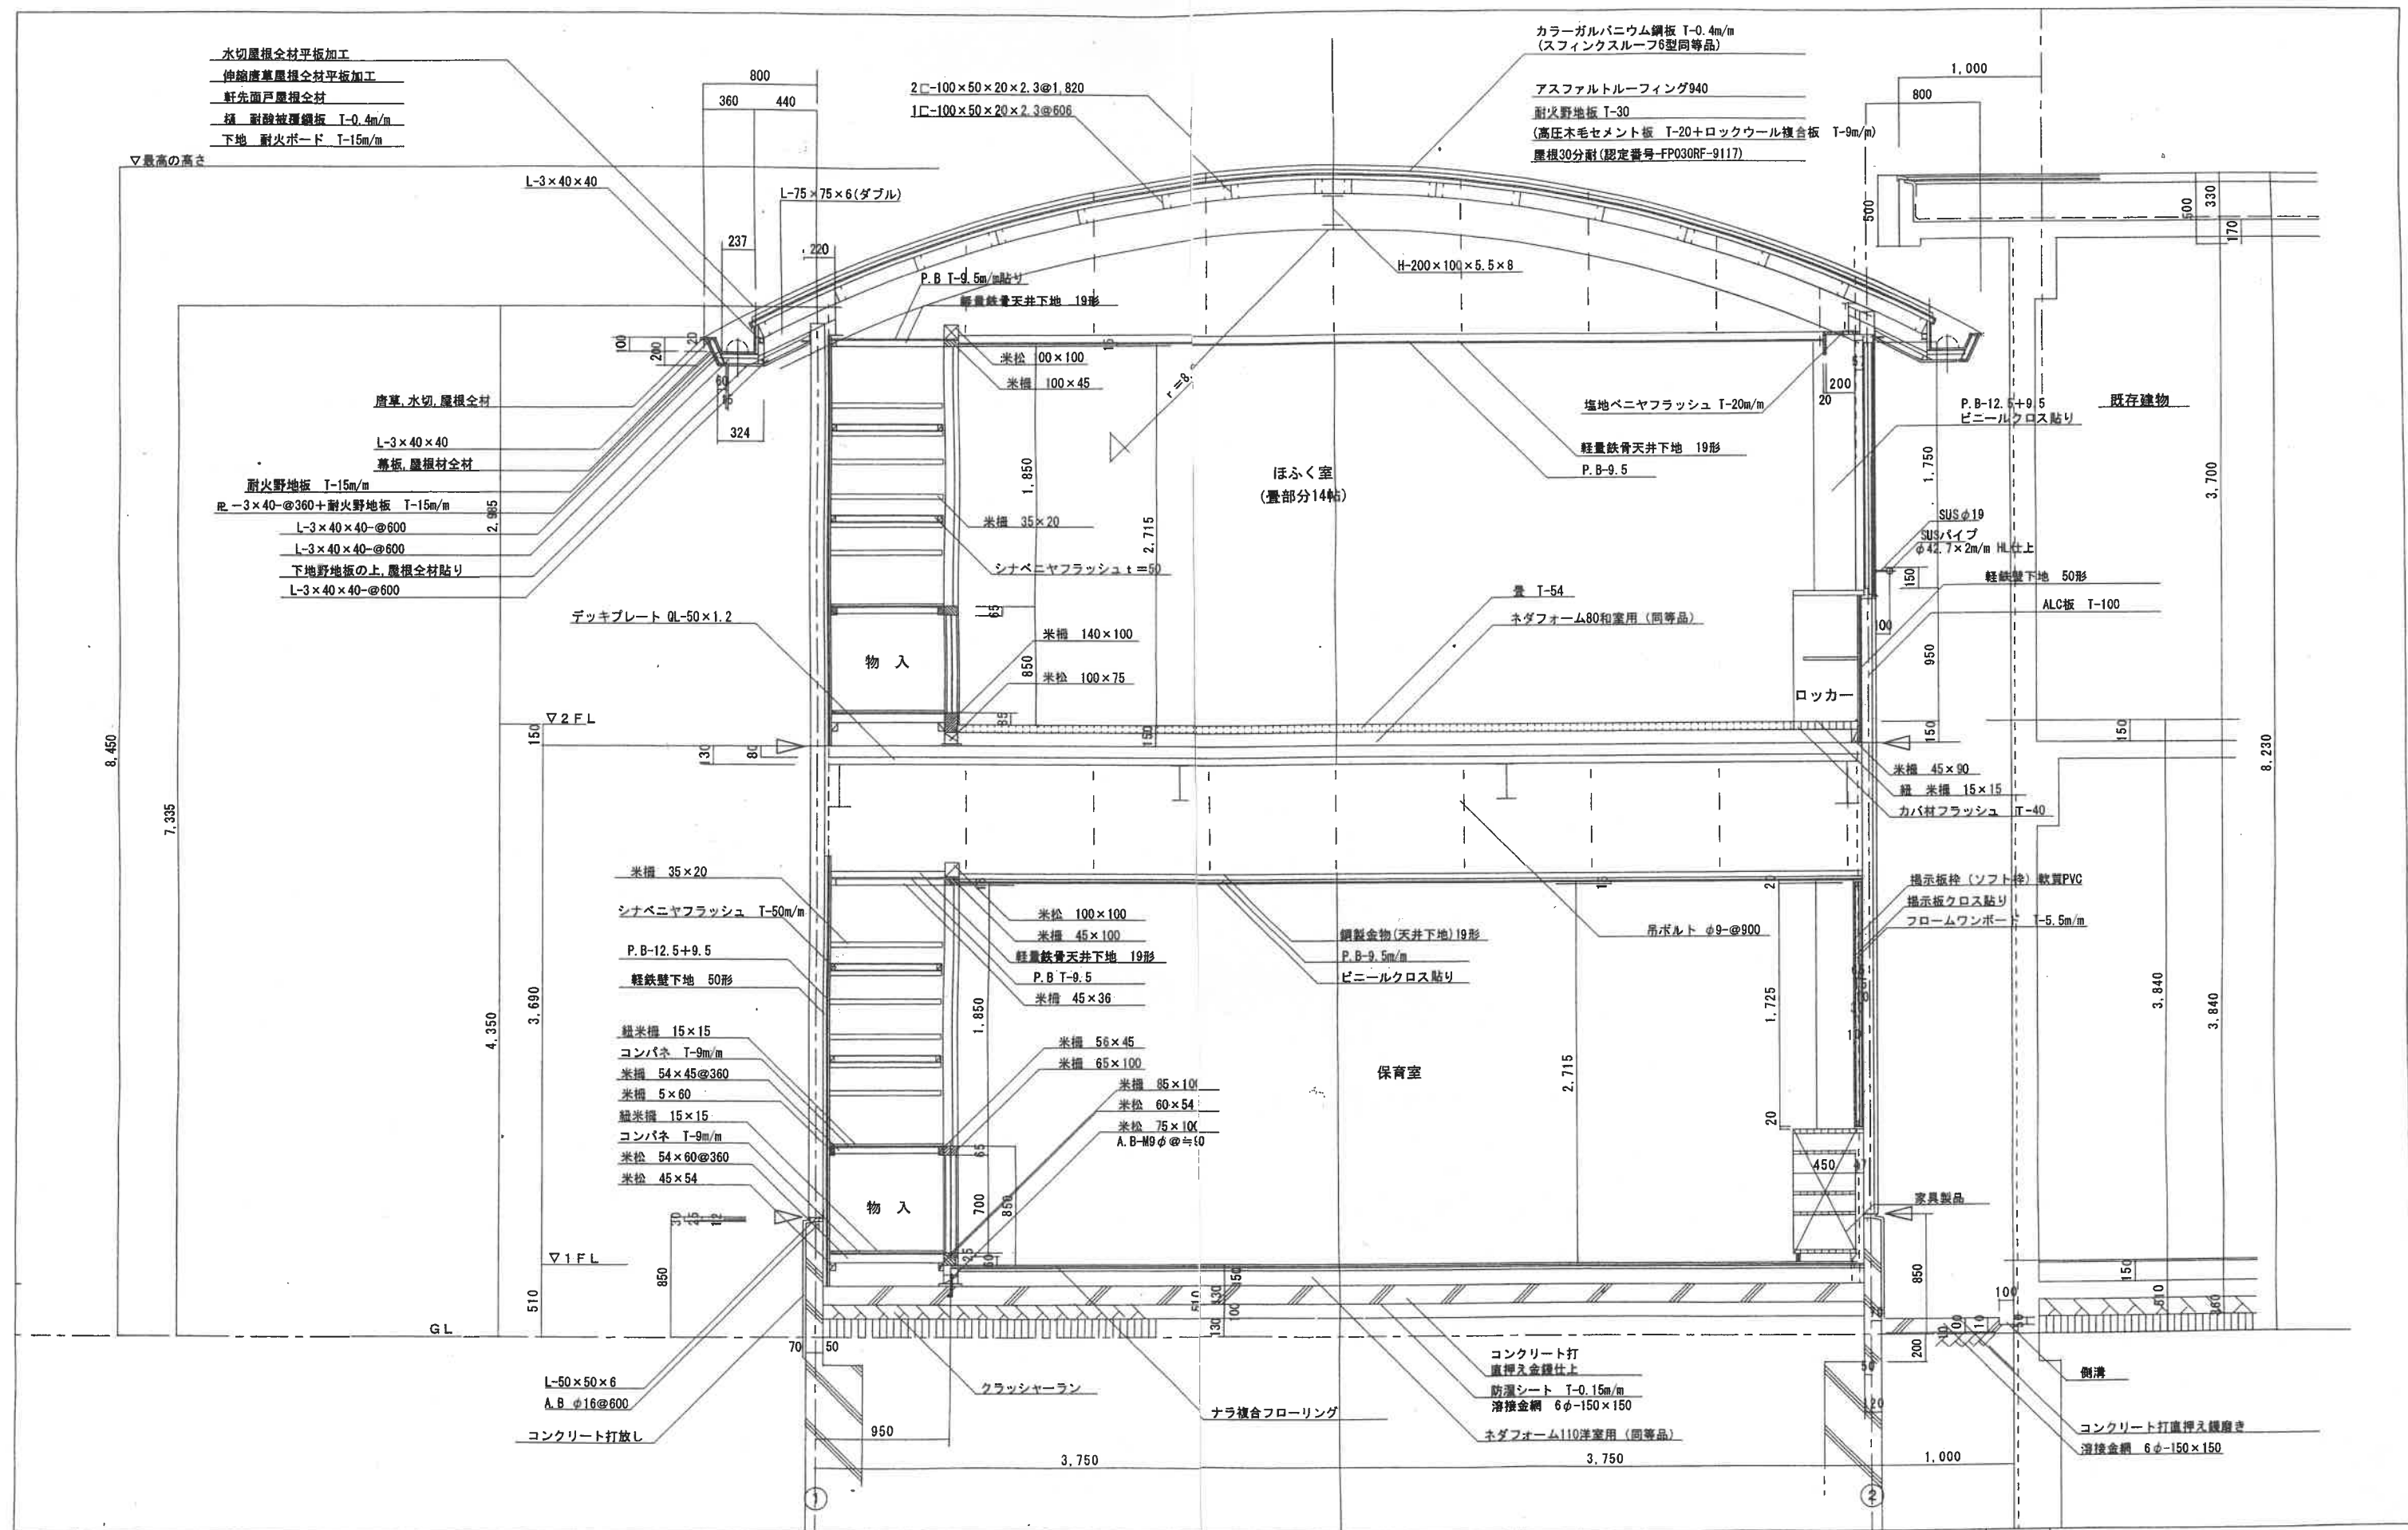


備考	年度	工事名	弦打保育所保育室増築工事	図面番	A-13
備考	年度	図面名	矩計図	縮尺	1/30



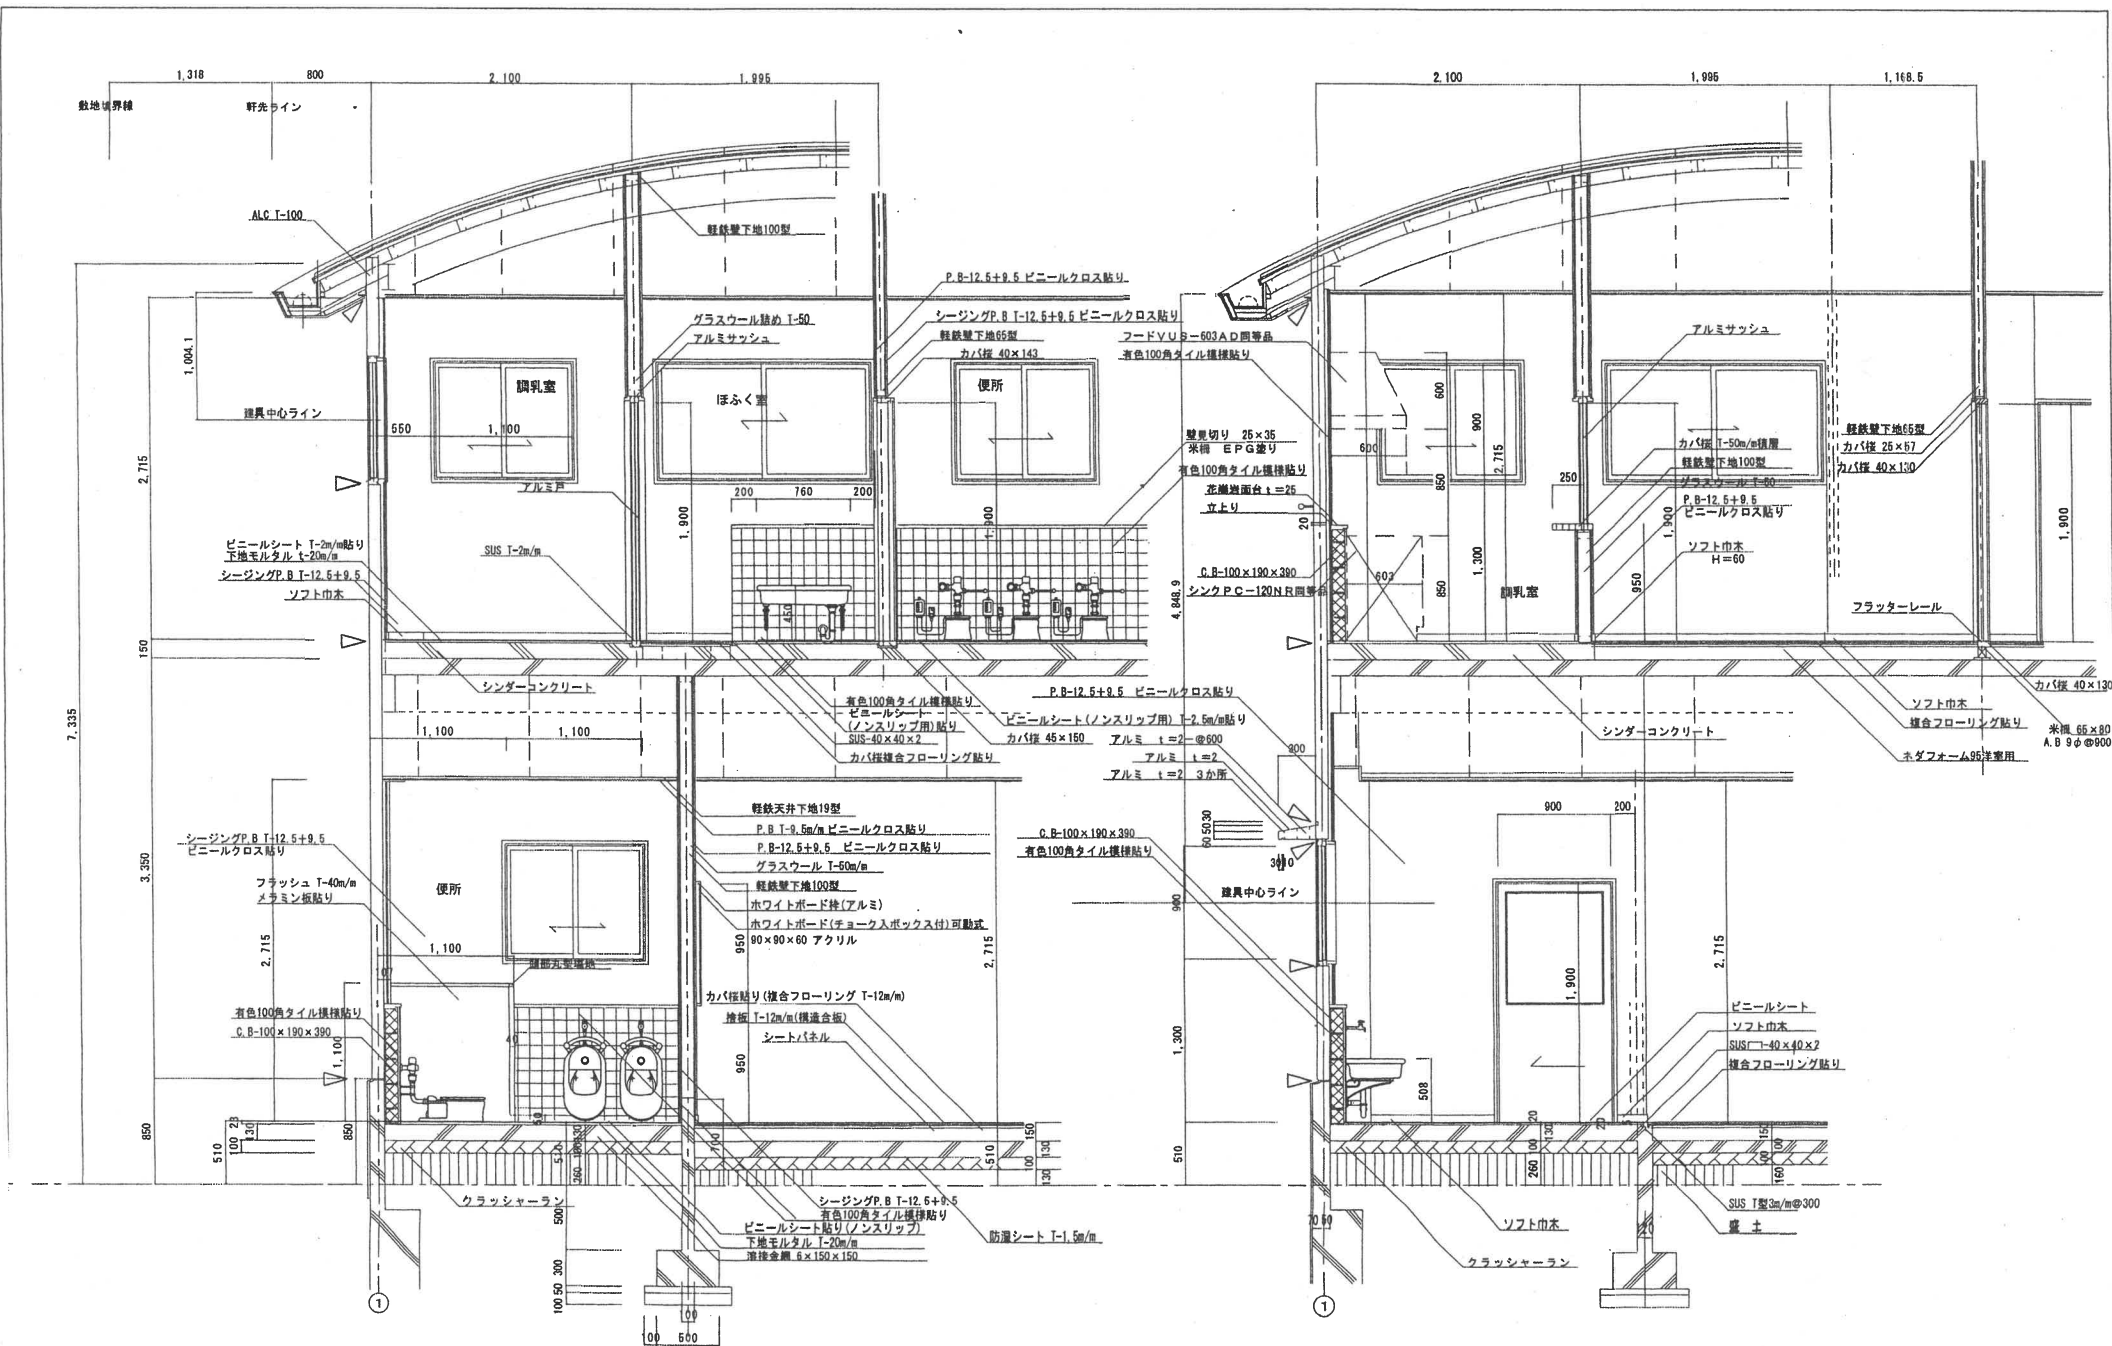

備考	(注) 便所、調乳室 壁下地 タイガー防水ボード T-12.5+9.5 (6B-9)	年度	工事名	弦打保育所保育室増築工事	図面番	A-14
	上記外壁下地 不燃 NM 9639					
	(注) コンクリートブロック配筋 D-10@400 タテヨコ共					
	(注) 1階土間コンクリート部分配筋 溶接金網 6φ-150×150					
20	印 コーキング	20	図面名	断面図 (1)	縮尺	1/30

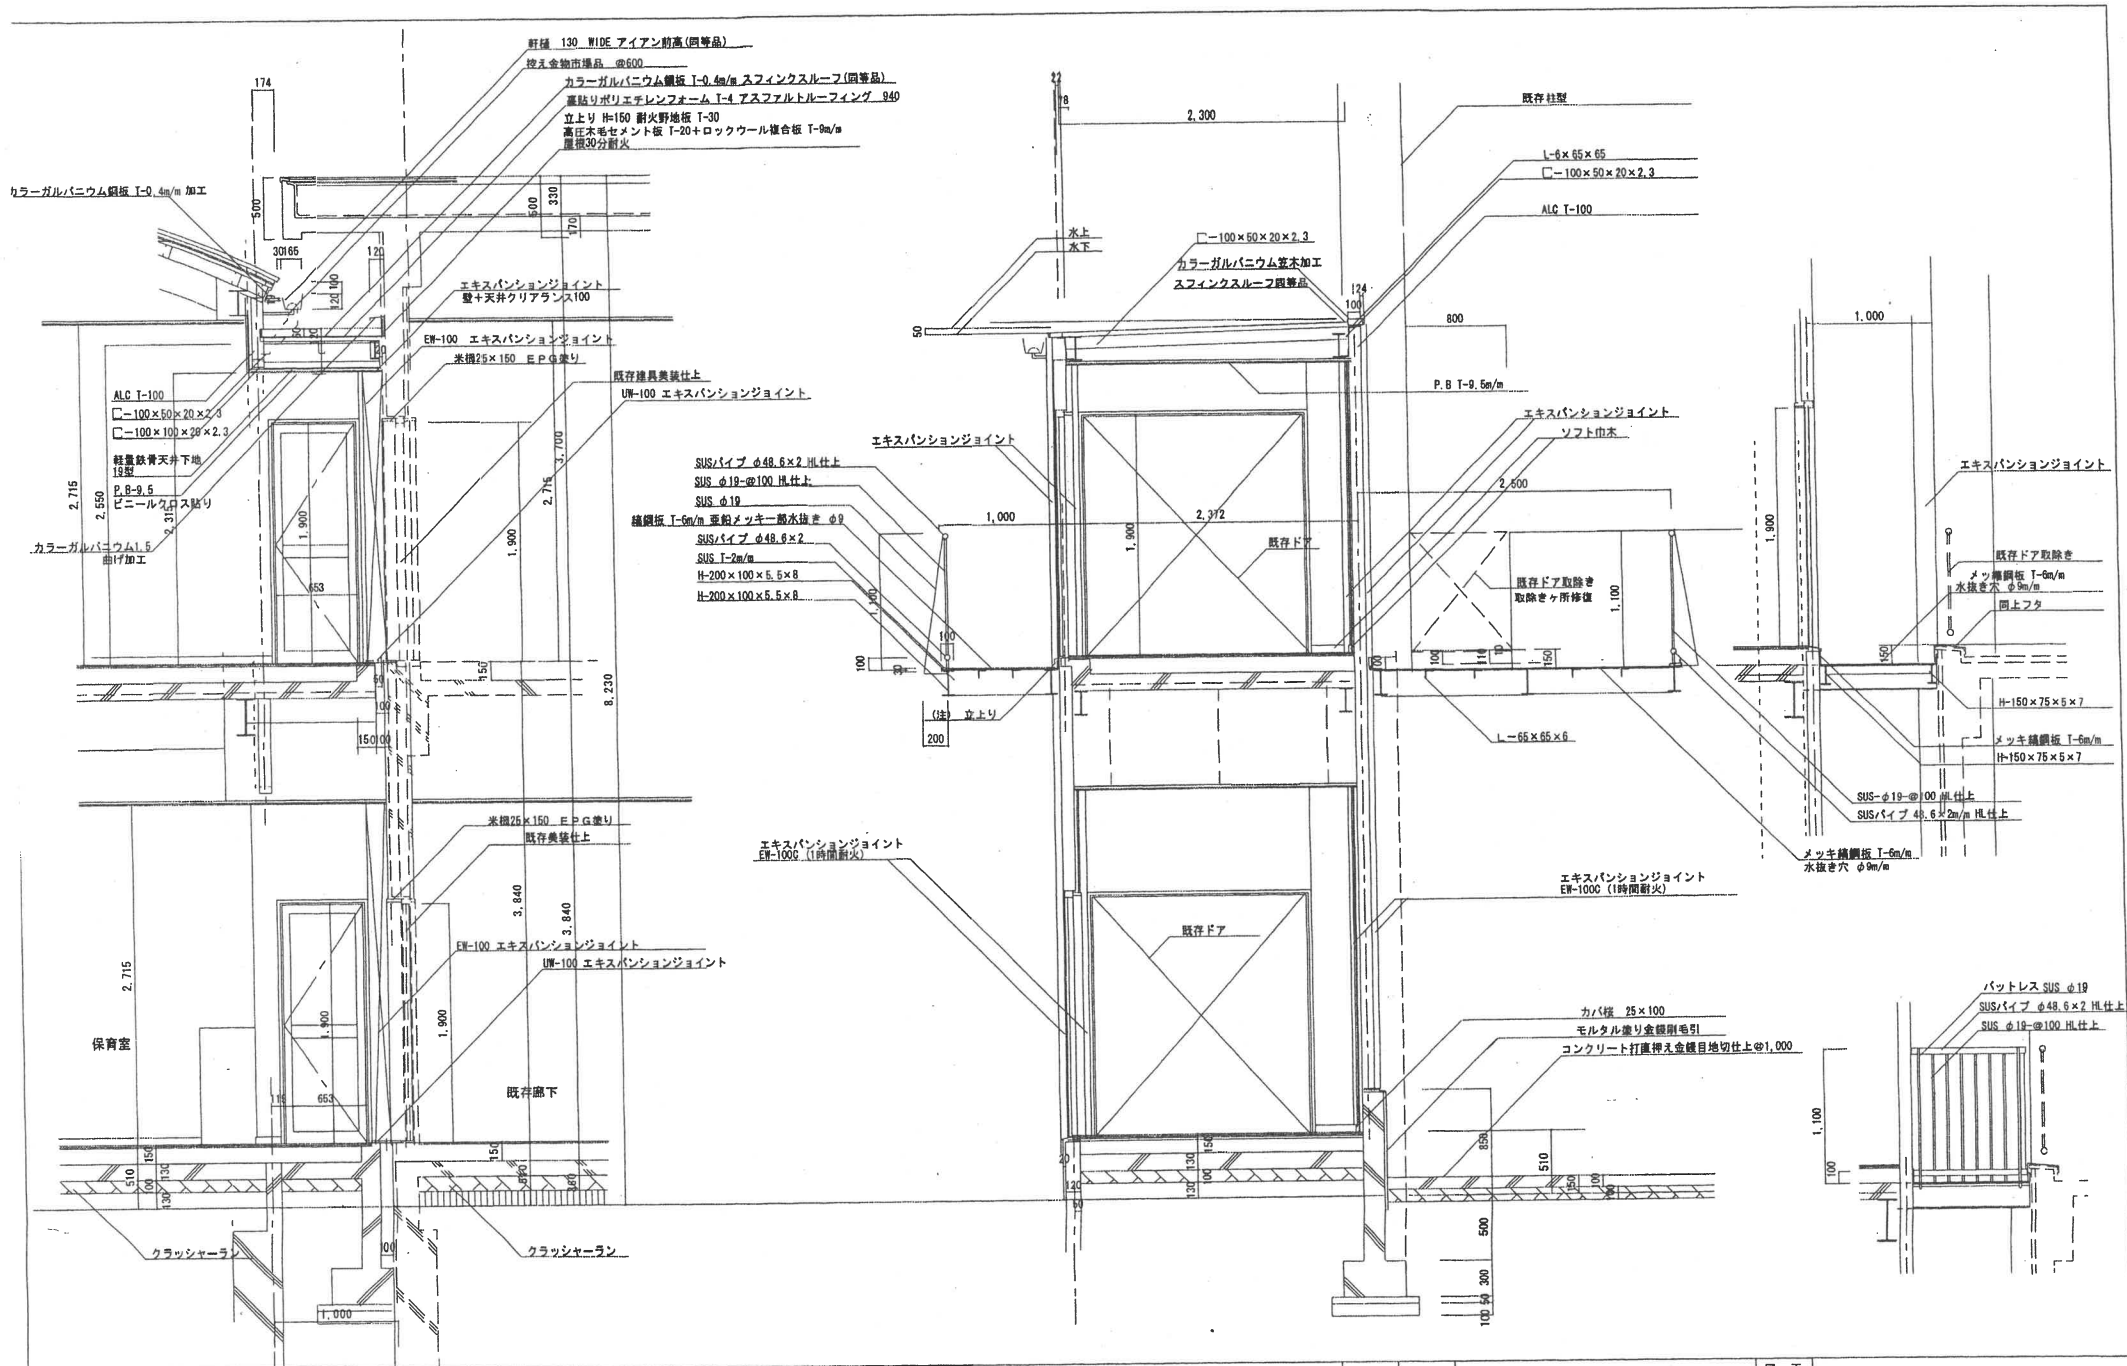

備考


年度  
20

工事名  
弦打保育所保育室増築工事


図面名  
断面図(2)

図番  
A-15

縮尺  
1/30

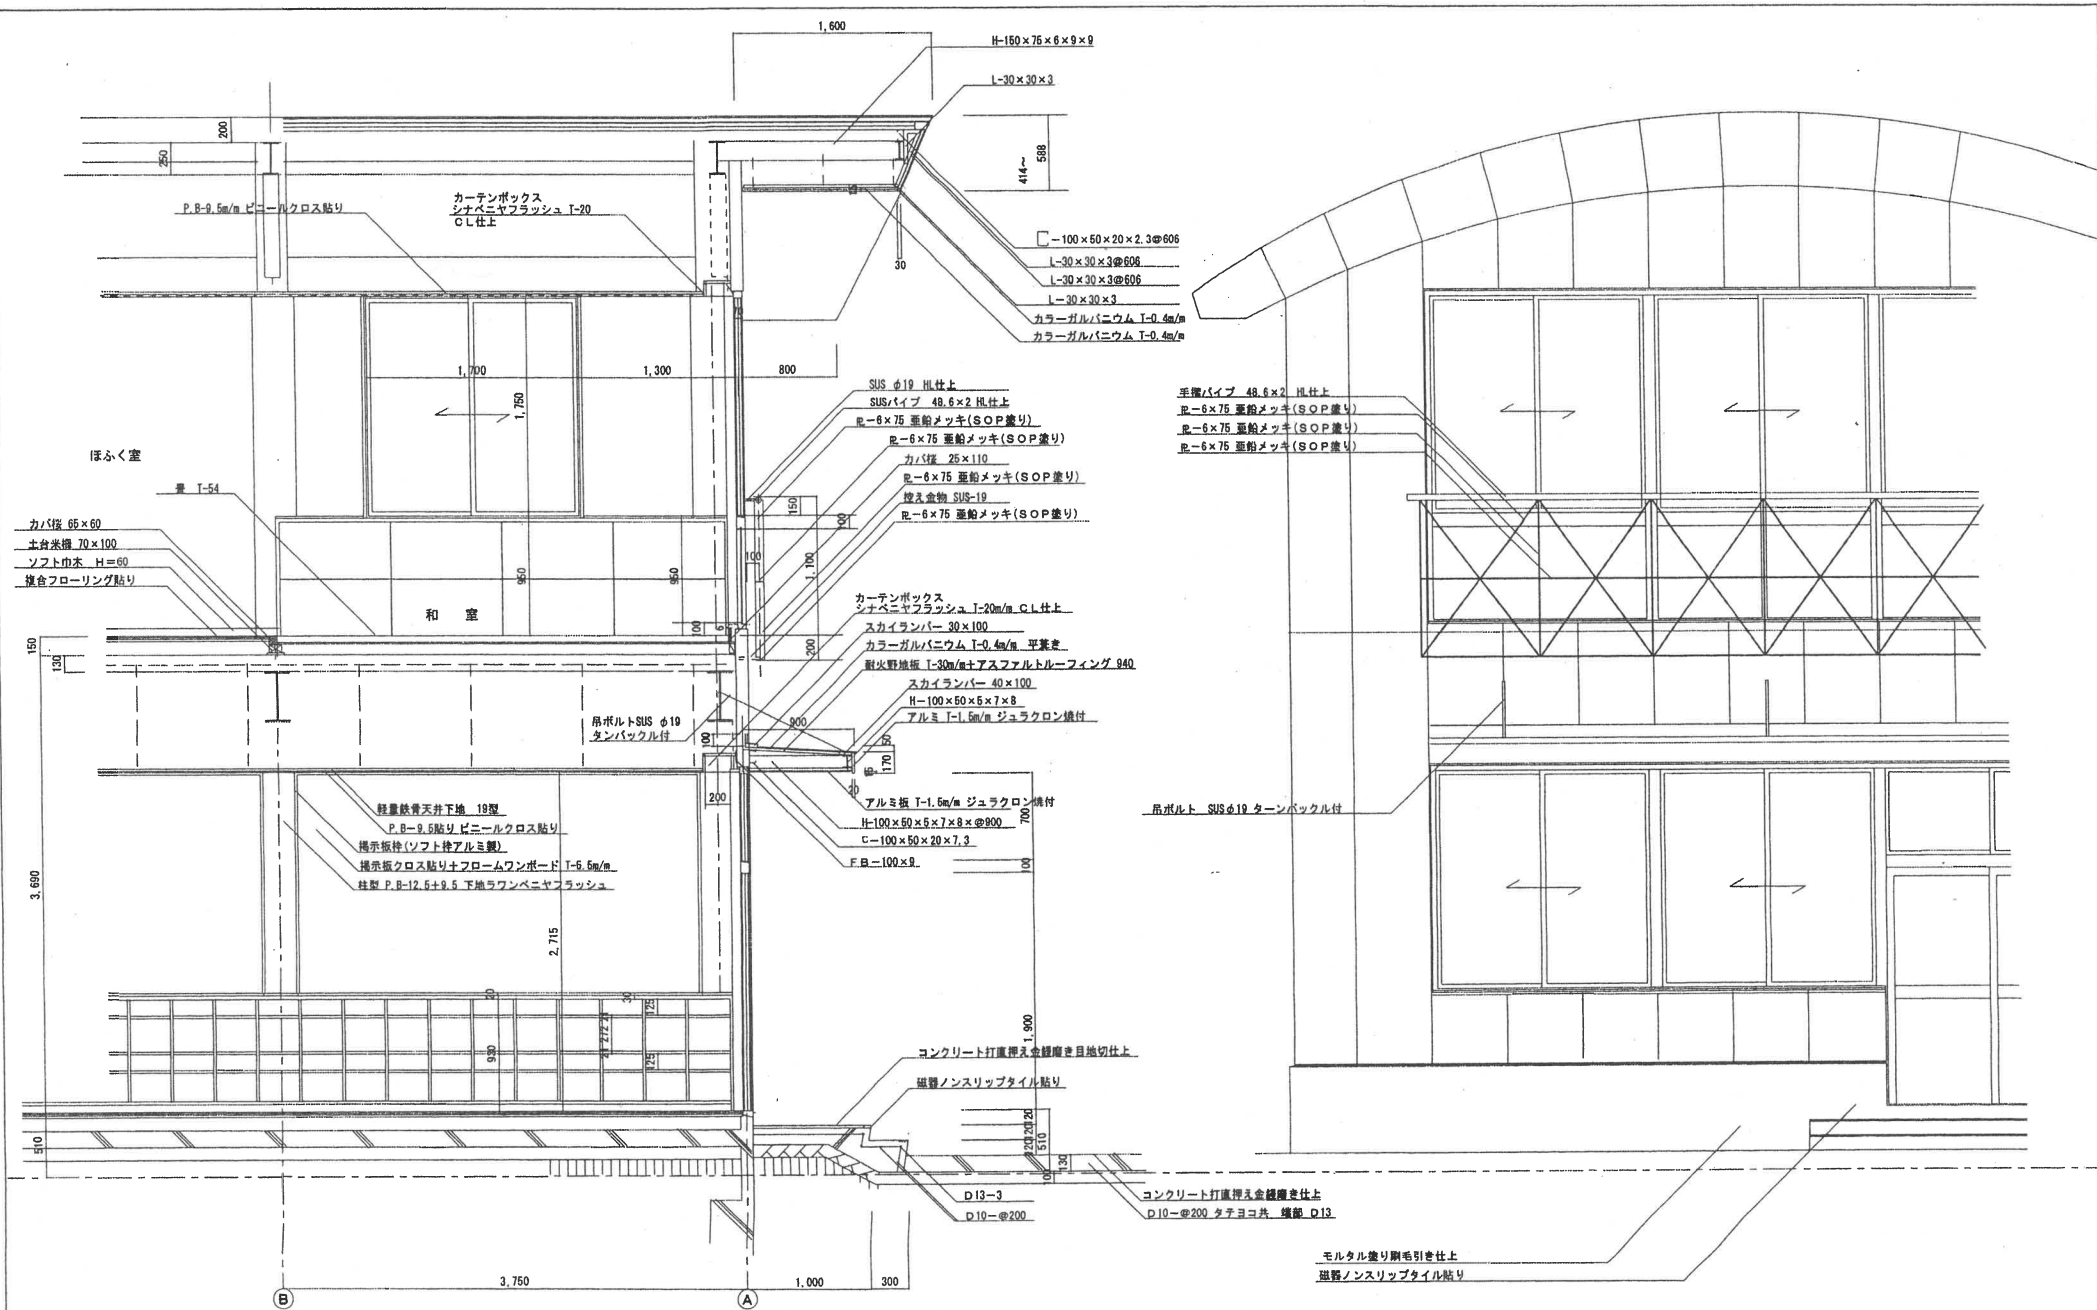


備 考	・ 1 階出入口 (掃出サッシ) ノンレールサッシ (サンウォーク同等品)	年度	工事名	弦打保育所保育室増築工事	図面番号	A-16
	・ 幼稚園タイプ (指挟みケガ防止型, 指挟み防止部品付)		図面名	断面図 (3)	横尺	$\frac{1}{30}$
		20				

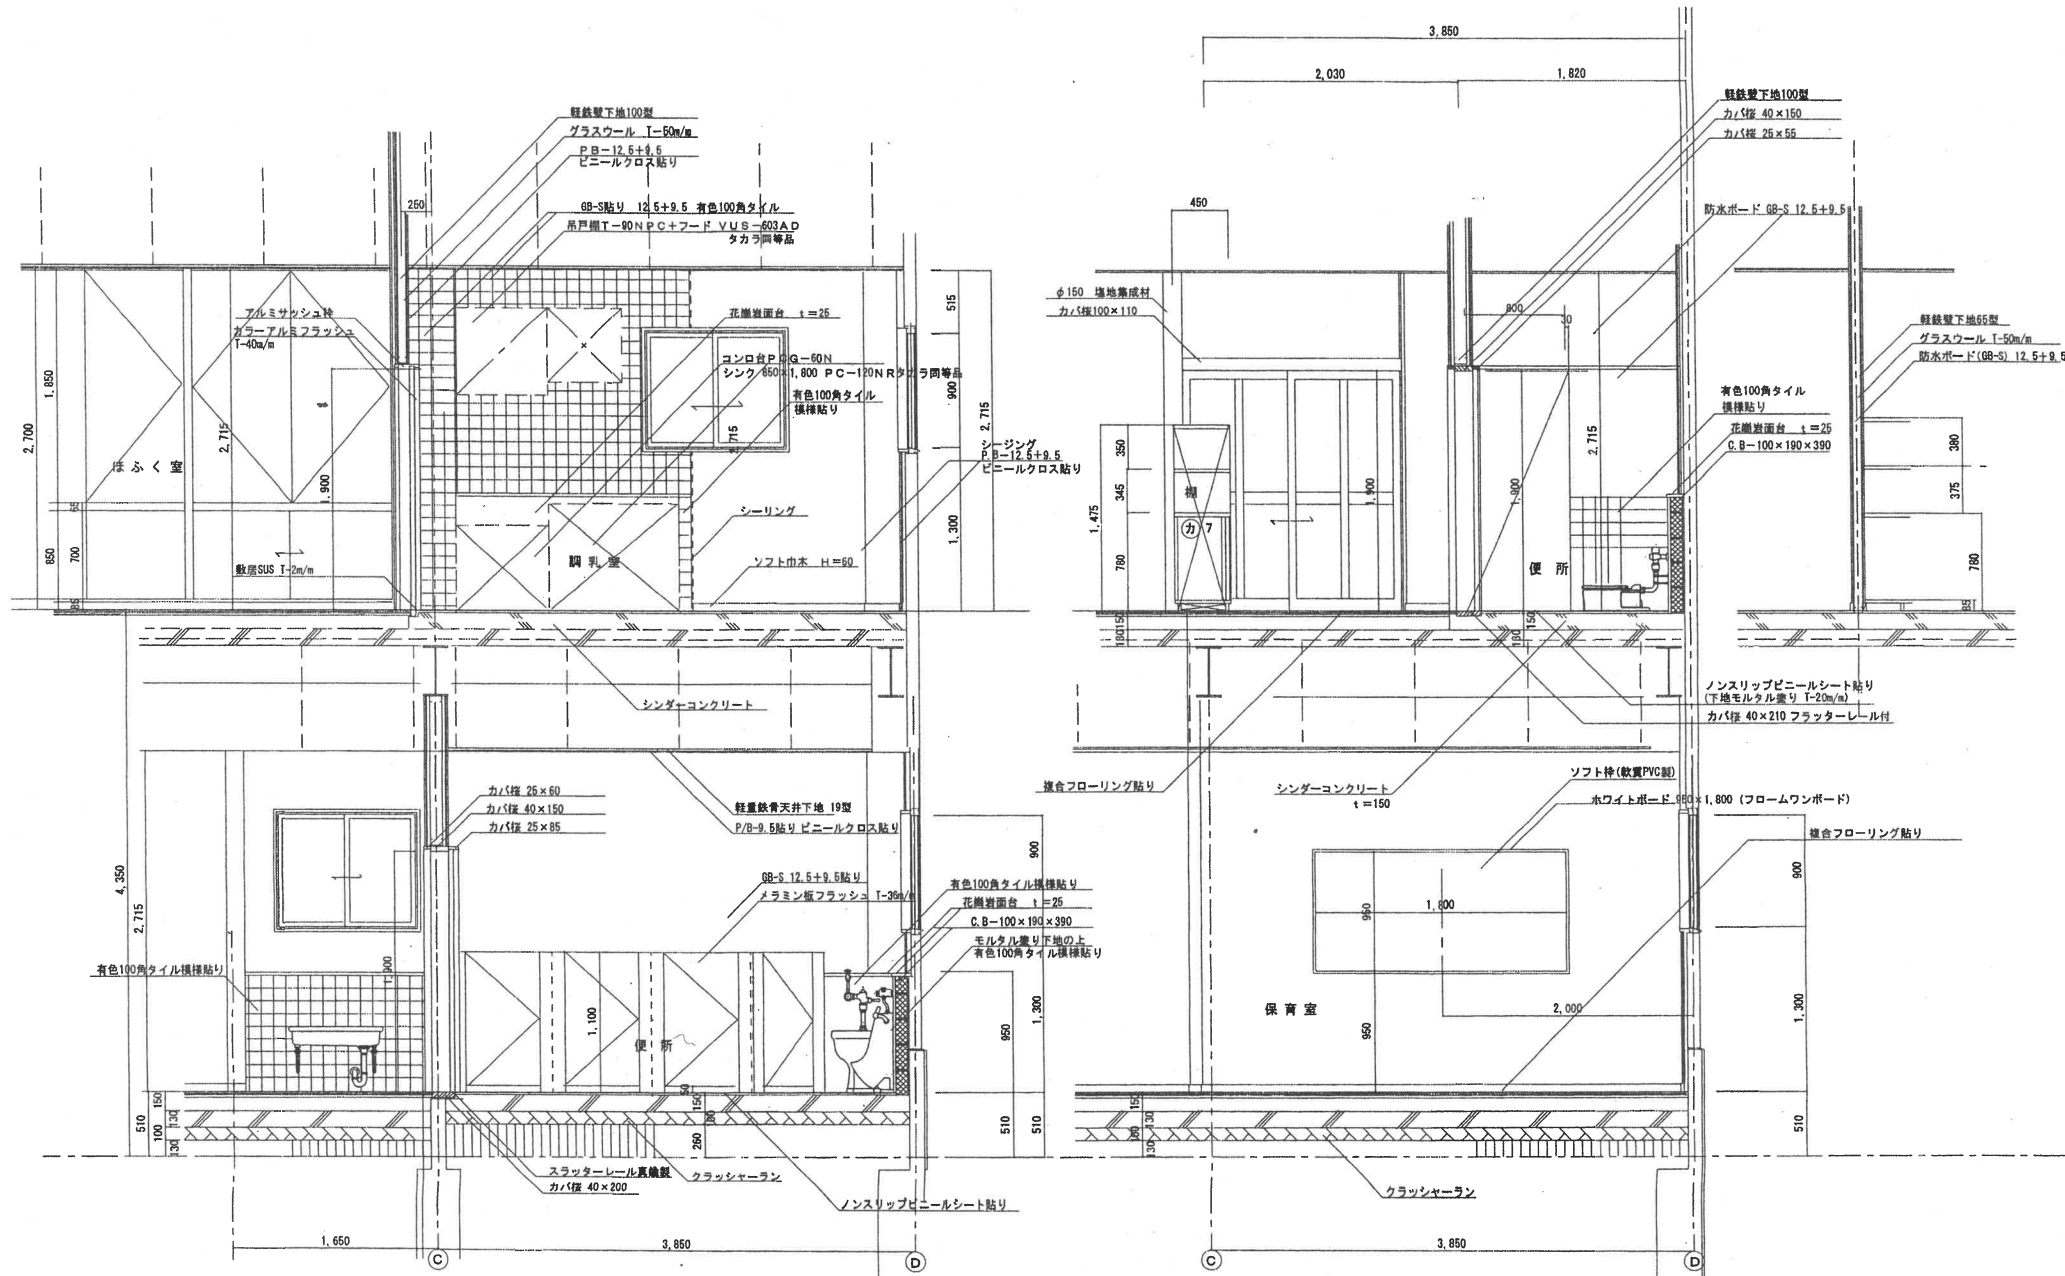

備考	年度	工事名	弦打保育所保育室増築工事	図面番	A-17
	20	図面名	断面図(4)	縮尺	1/30





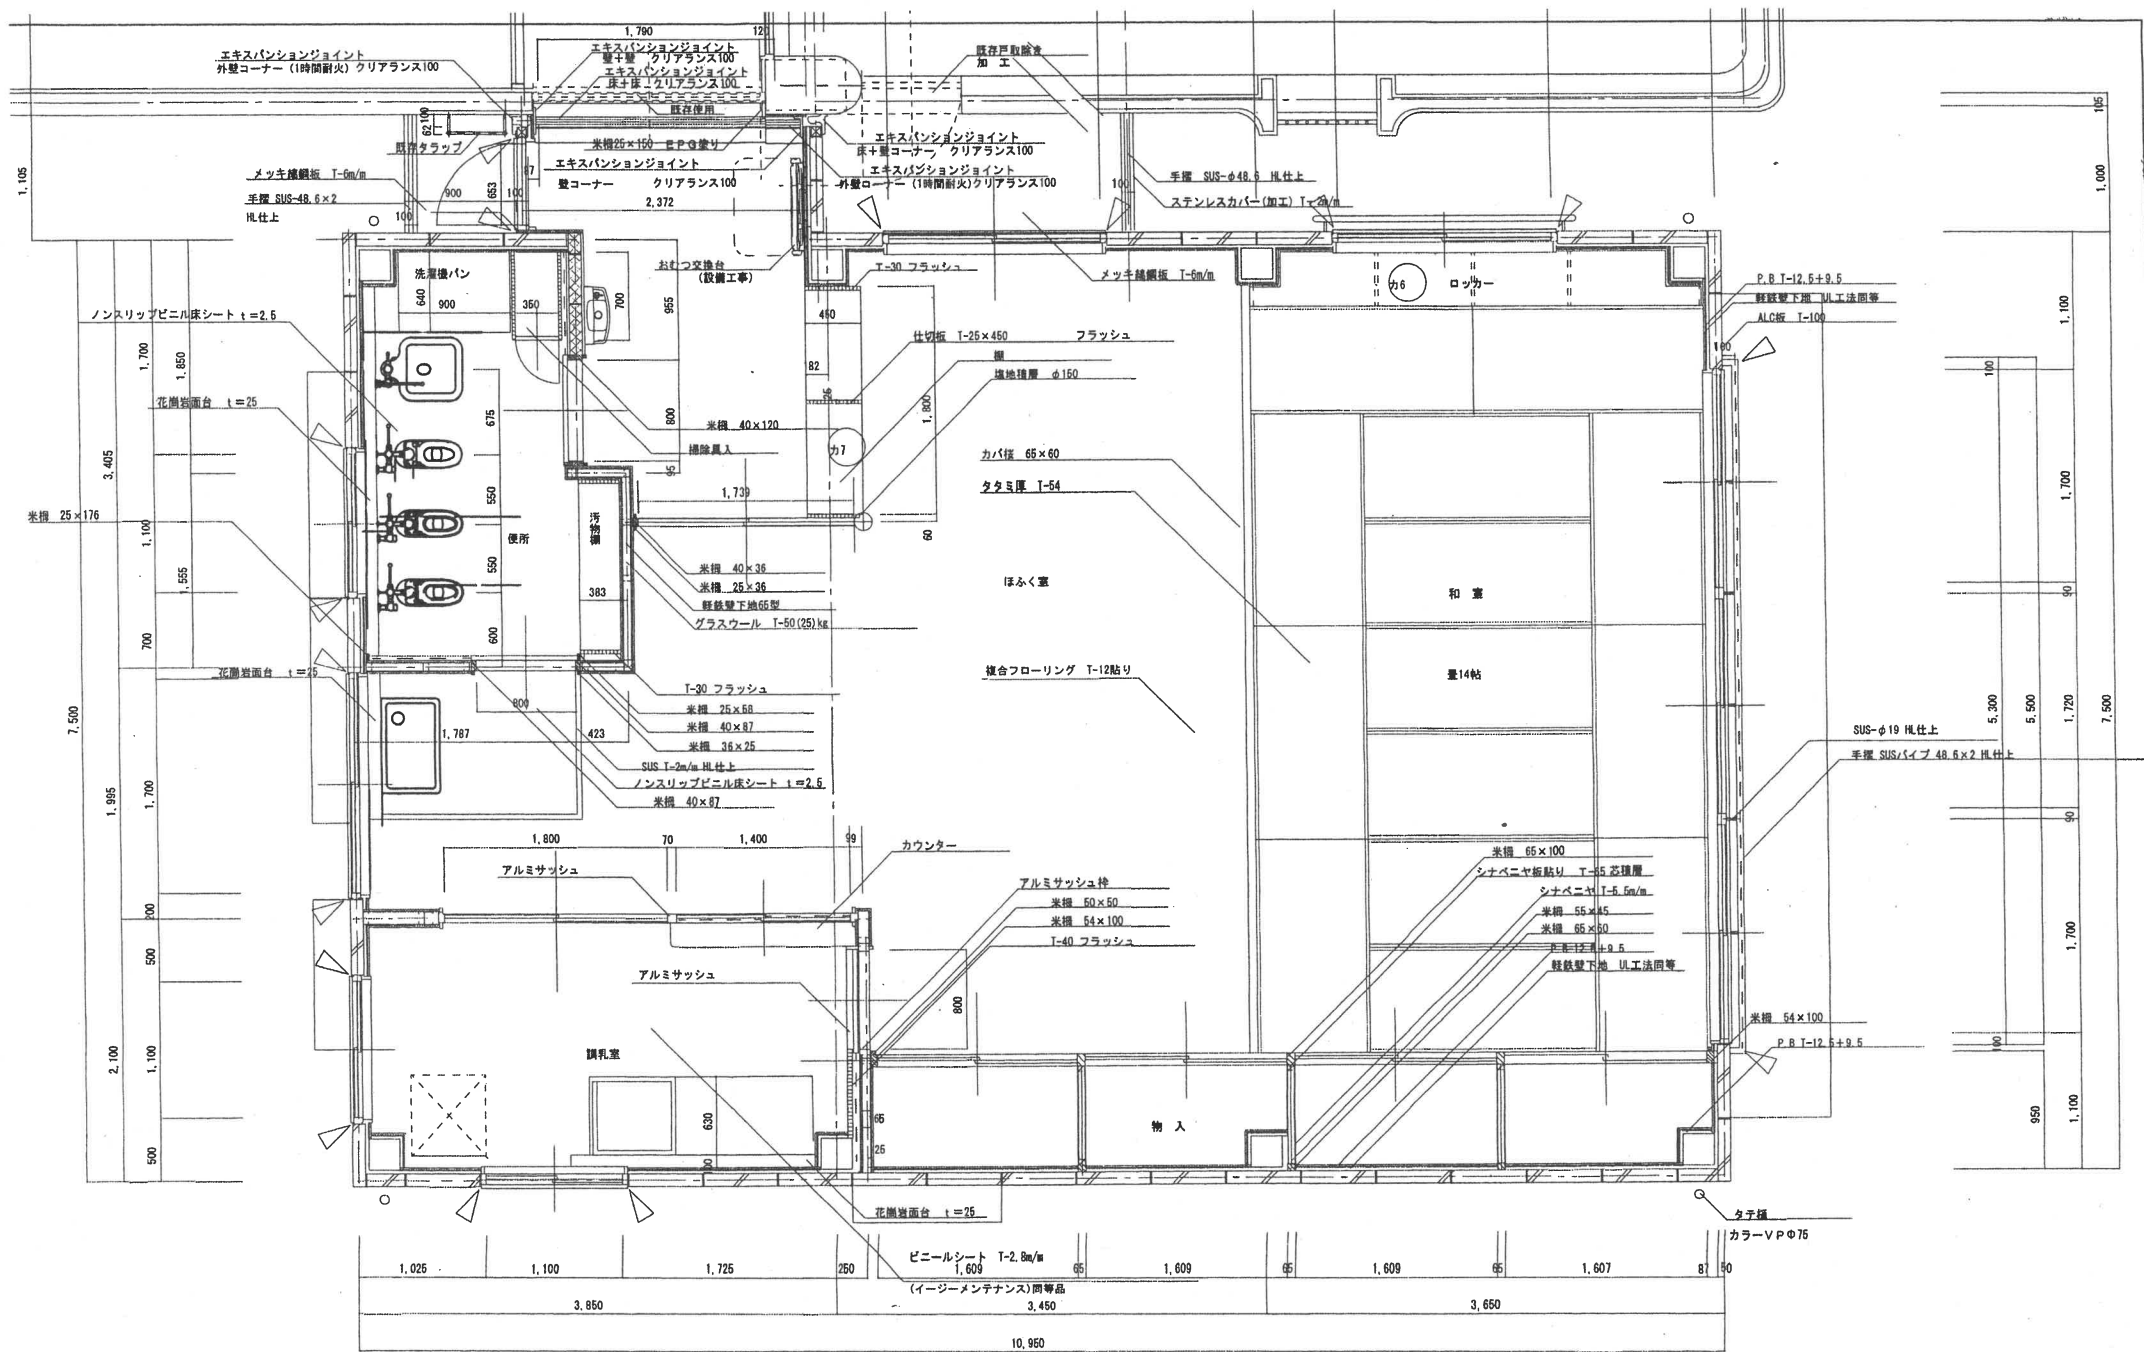

備 考		年度 20	工事名	弦打保育所保育室増築工事	図面 番号	A-19
			図面名	2階平面詳細図	縮尺	1/30