


分電盤結線図

凡例

—— (濃い線による表記) 本工事を示す。

—— (薄い線による表記) 既設を示す。

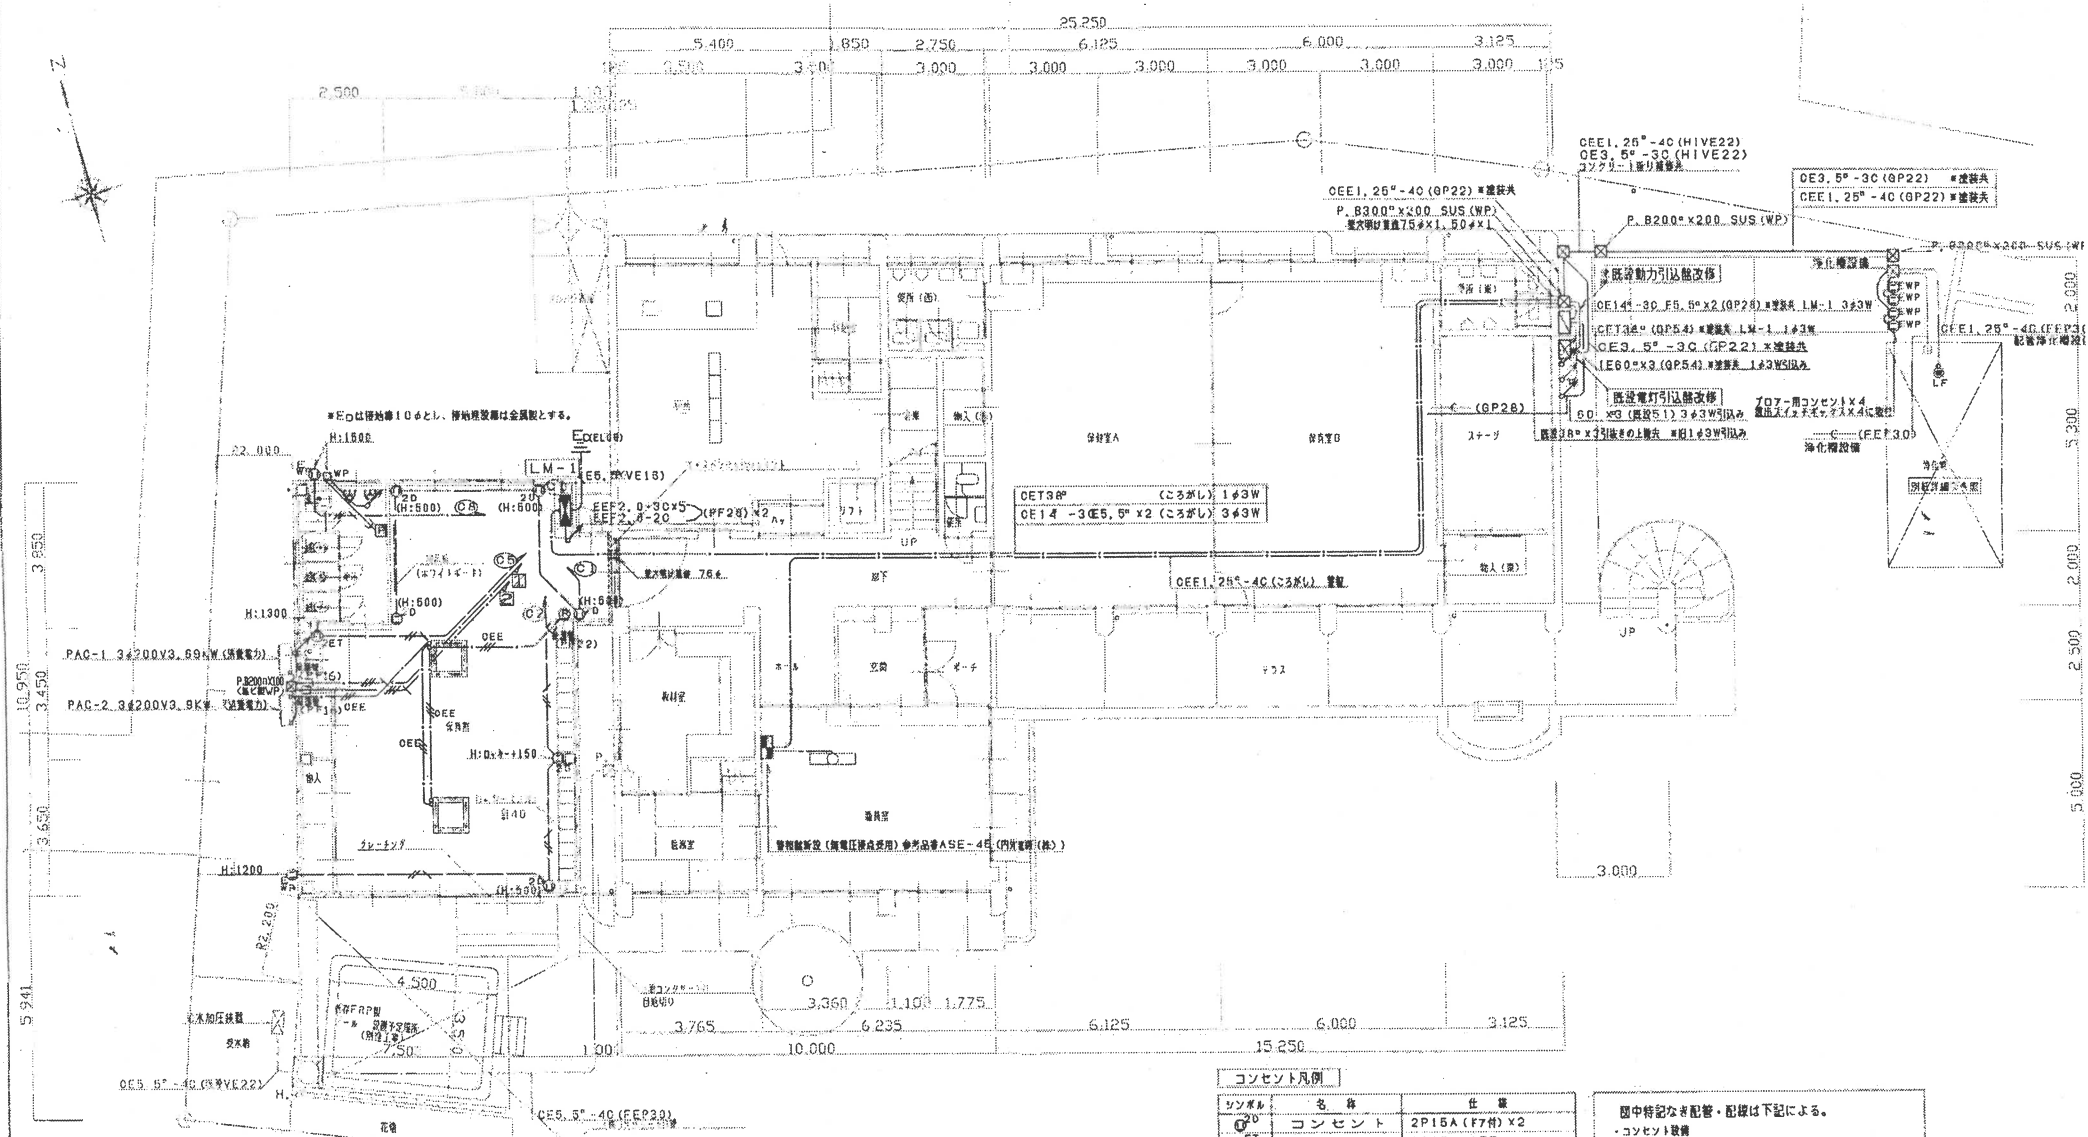

1 階平面図

幹線・動力・コンセント設備配線図

シンボル	名 称	仕 様
①	コンセント	2P15A (F7台) X2
②	コンセント	2P15A X1ET
③	コンセント	2P15A X2ET
④	防水コンセント	2P15A X1ET
⑤	空調機用リモコン	(機械工事支給品取付は本工事)
⑥	給湯器用リモコン	(機械工事支給品取付は本工事)
⑦	アウトレットボックス	取付
⑧	防雨型入線プレート	
⑨	フロートスイッチ	(機械工事) 取付は本工事

図中特記なき配管・配線は下記による。

・コンセント設備

— EEF2.0-20 ころがし

— EEF2.0-30 ころがし

— EEF2.0-2C (PF16) 床いんべい

— EEF2.0-2C JE2.0 (PF18) 床いんべい

— (PF16)

・動力設備

— CEE3.5"-40 (円一値アースをかし)


— CEE2"-30 ころがし

※ 露外部分は冷暖配管に準拠

工 期 平成20年度 平成20年12月 1日~平成21年 3月30日 竣 工 図

工事名称
 池田保育所保育室増築に伴う電気設備工事



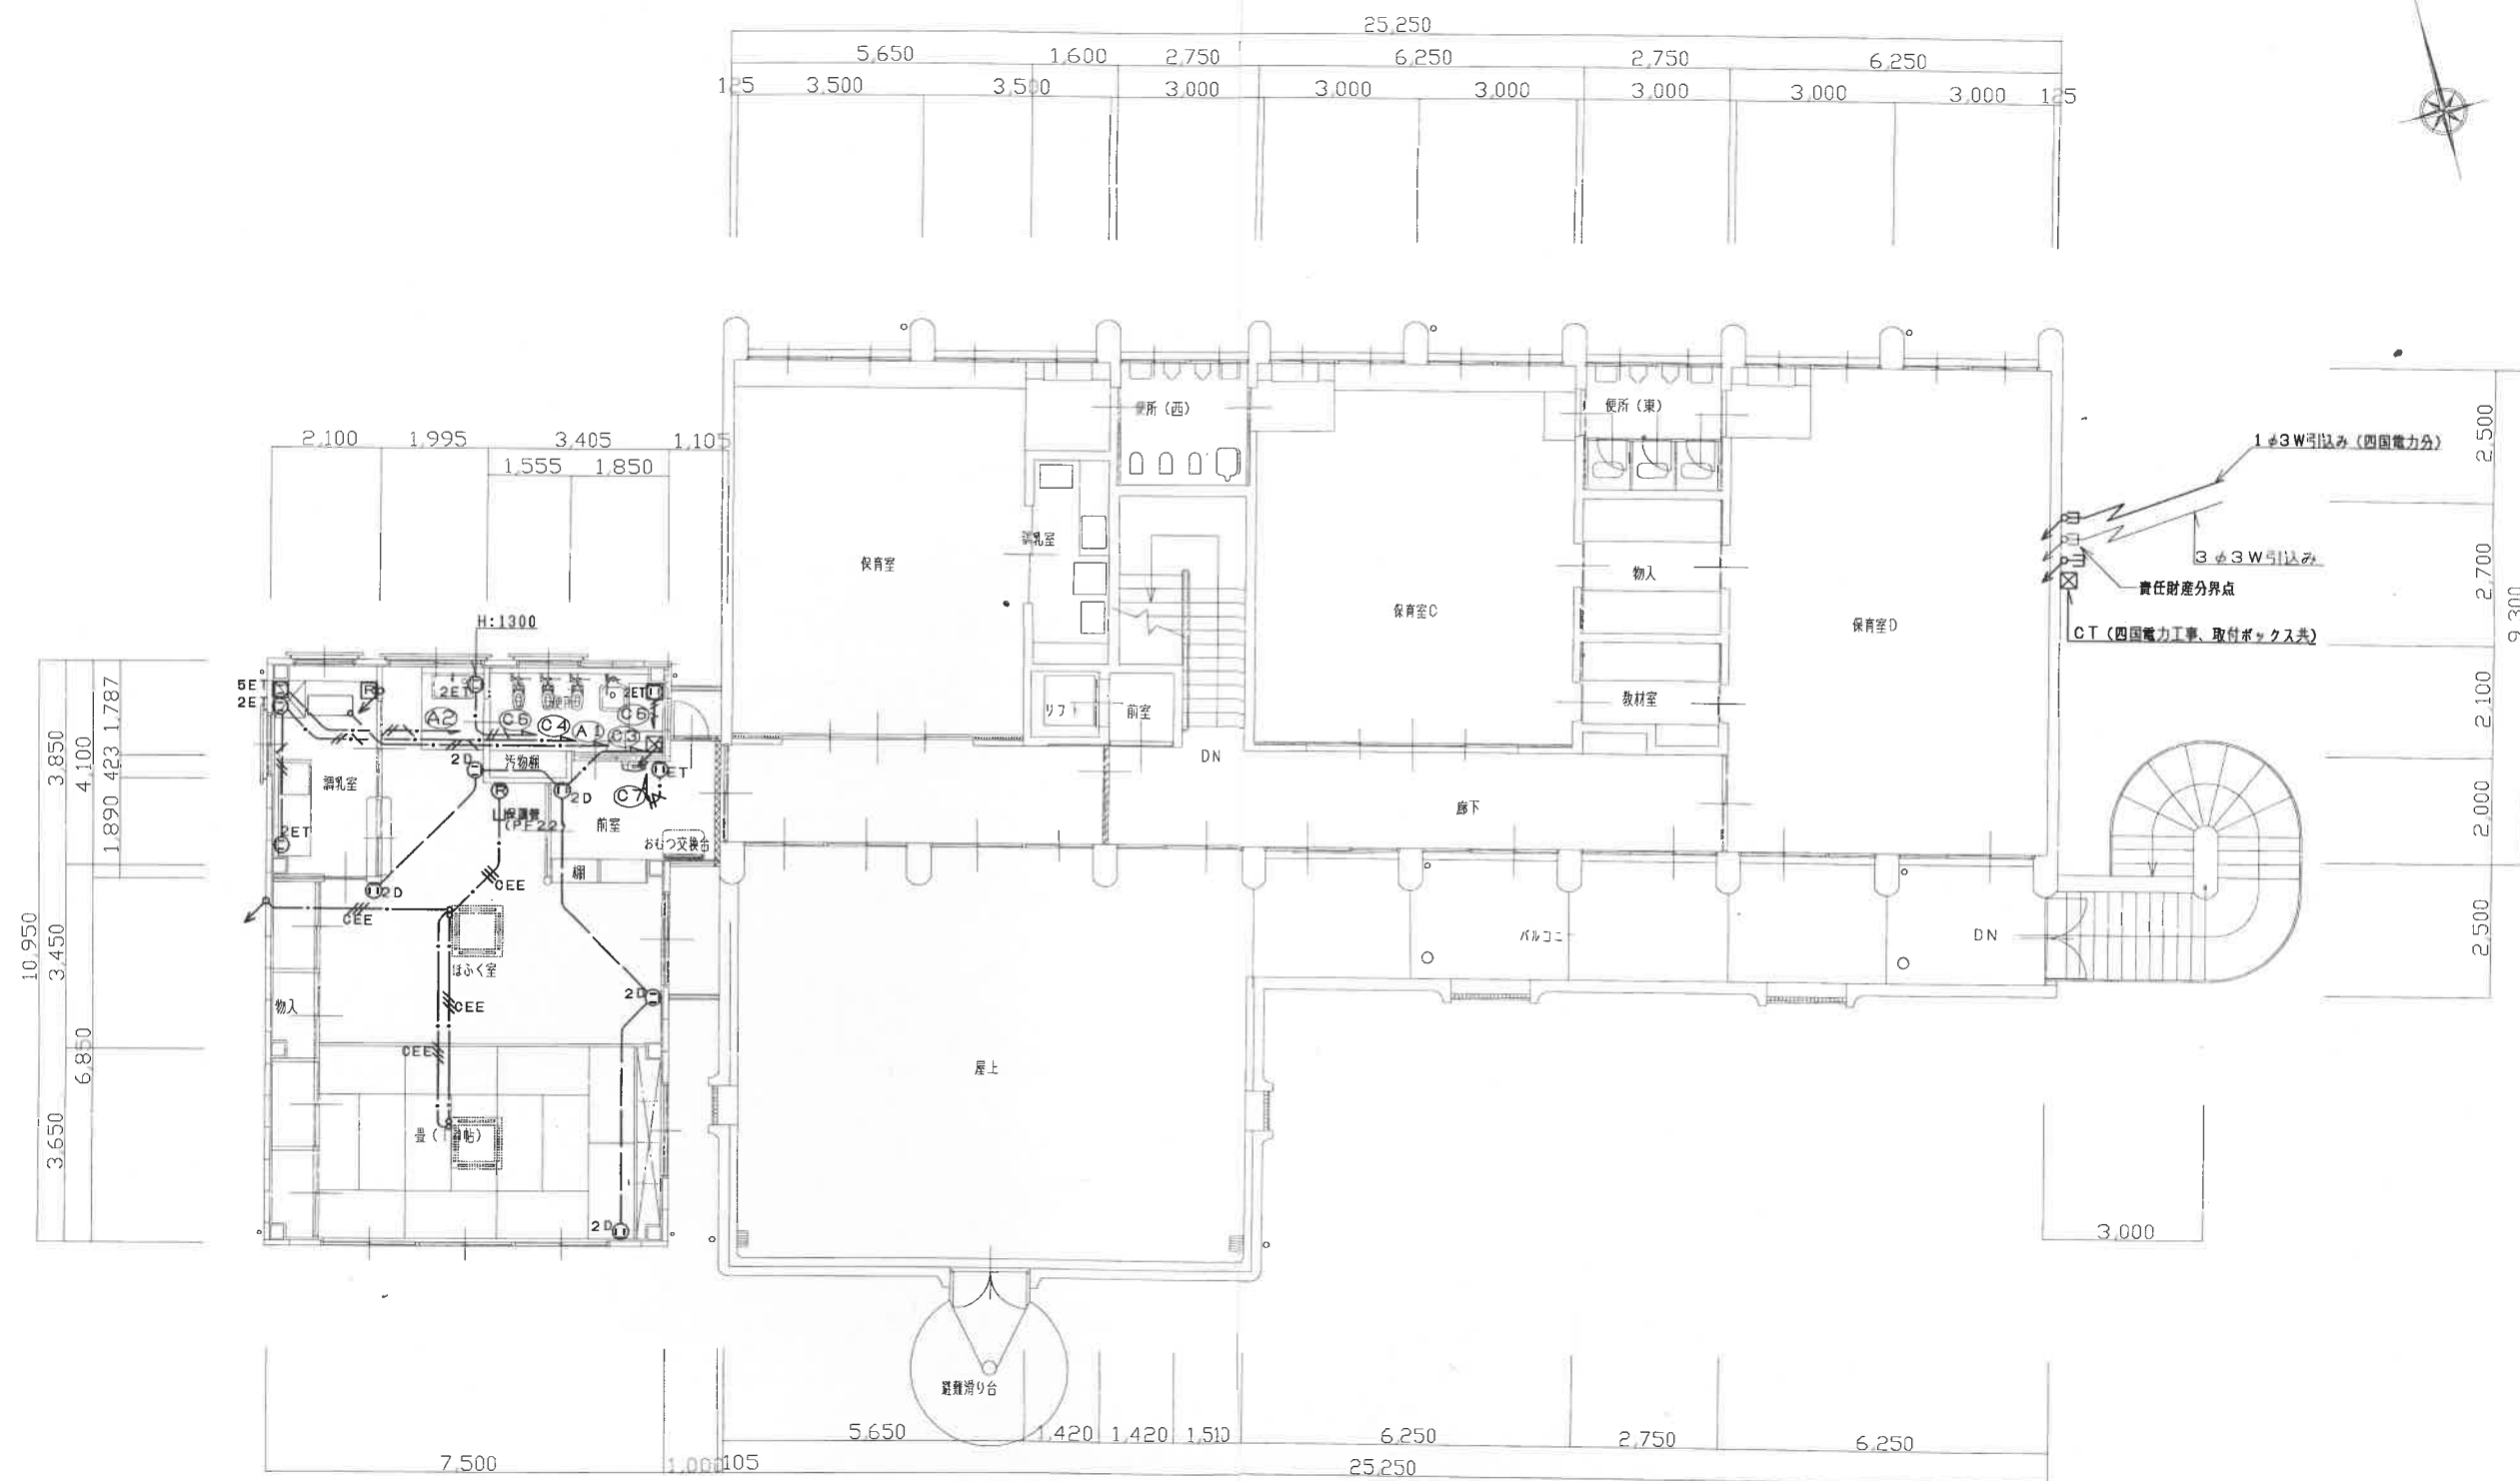




日 付 平成21年 3月 1/100 縮 尺 図面名称 幹線・動力・コンセント設備配線図(1階) 図面番号 E-3/10




2階平面図

幹線・動力・コンセント設備配線図 S=1/100

工 期 平成20年度 平成20年12月 1日～平成21年 3月30日				竣 工 図	
				工事名称	
				弦打保育所保育室増築に伴う電気設備工事	
日 付		縮 尺		図面名称	図面番号
平成21年 3月		1/100		幹線・動力・コンセント設備配線図(2階)	E-4/10


埋込灯			○ ダウンライト		□ 流し元灯		● ダウンライト		● 避難口誘導灯		シンボル 器具開示状						
(7)	FHF32W-1 PH	FRS15-321	(1)	FHT24W-1 E	FRS21-H241	(2)	F20W-1 GPL	○	(A)	J9W-1	K1-1RS4-J9	(B)	高輝度LED	SHI-FSF20-0	(B号)	ファン・ワイヤ 安定器付	JIL記号
(7)	FHF32W-2 PX	FRS15-322							(A)	J15W-1	K1-1RS4-J13		非常電源内蔵型				
																	
三機電機 (株) YB4001F VPH 三機電機 (株) YB4002F 1PX			三機電機 (株) BDF33001 VEH		三機電機 (株) FV20041				三機電機 (株) LDB11001 三機電機 (株) LDB21001		三機電機 (株) KSH1951 IEL		資図 (参考品番)				

記号	名称	仕様	台数	備考
(F1)	天井扇	羽根径 30cm 1φ100V 付属品：遠置制御器 (2台同時運転用)	8	(参考品番) (三機電機 (株)) (M) CY30-WD, CY-302

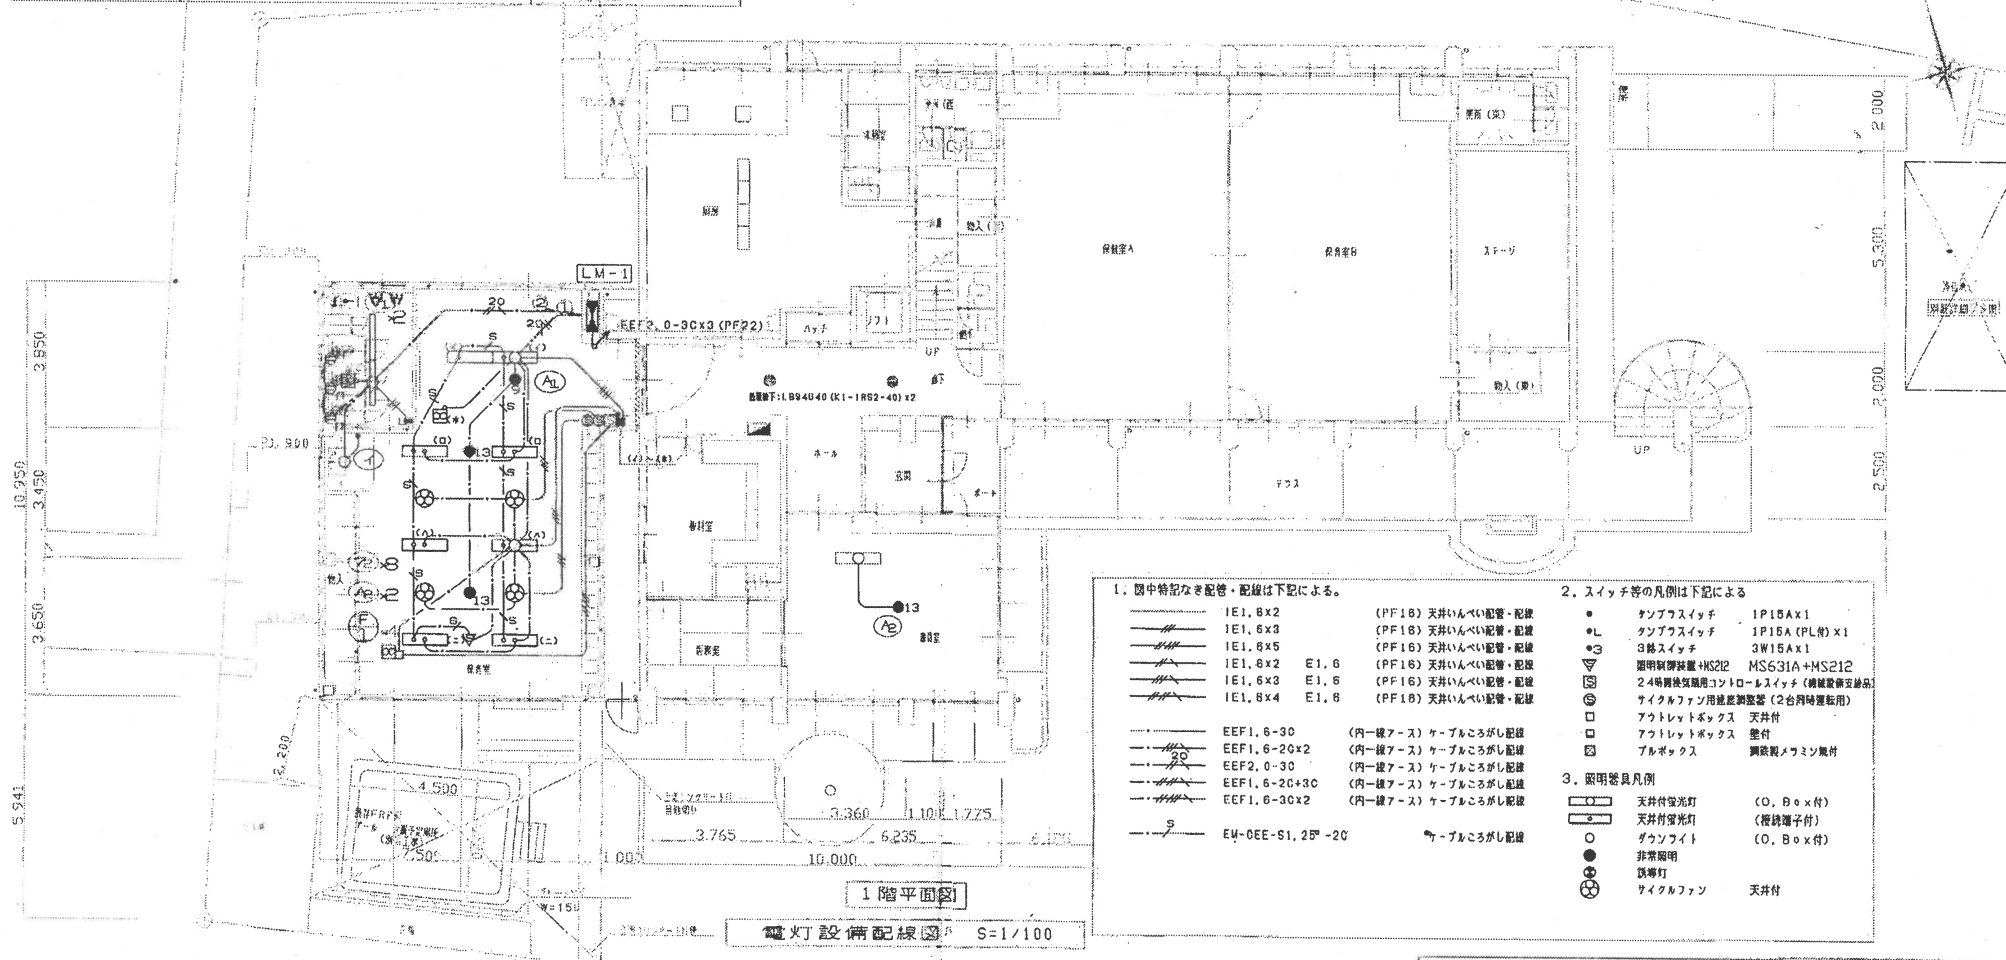


工 期 平成20年度 平成20年12月 1日～平成21年 3月30日 竣 工 図

工事名称		図面番号	
弘打保育所保育室増築に伴う電気設備工事		E-5/10	
日 付	縮 尺	図面名称	図面番号
平成21年 3月	1/100	電灯設備配線図 (1階)	

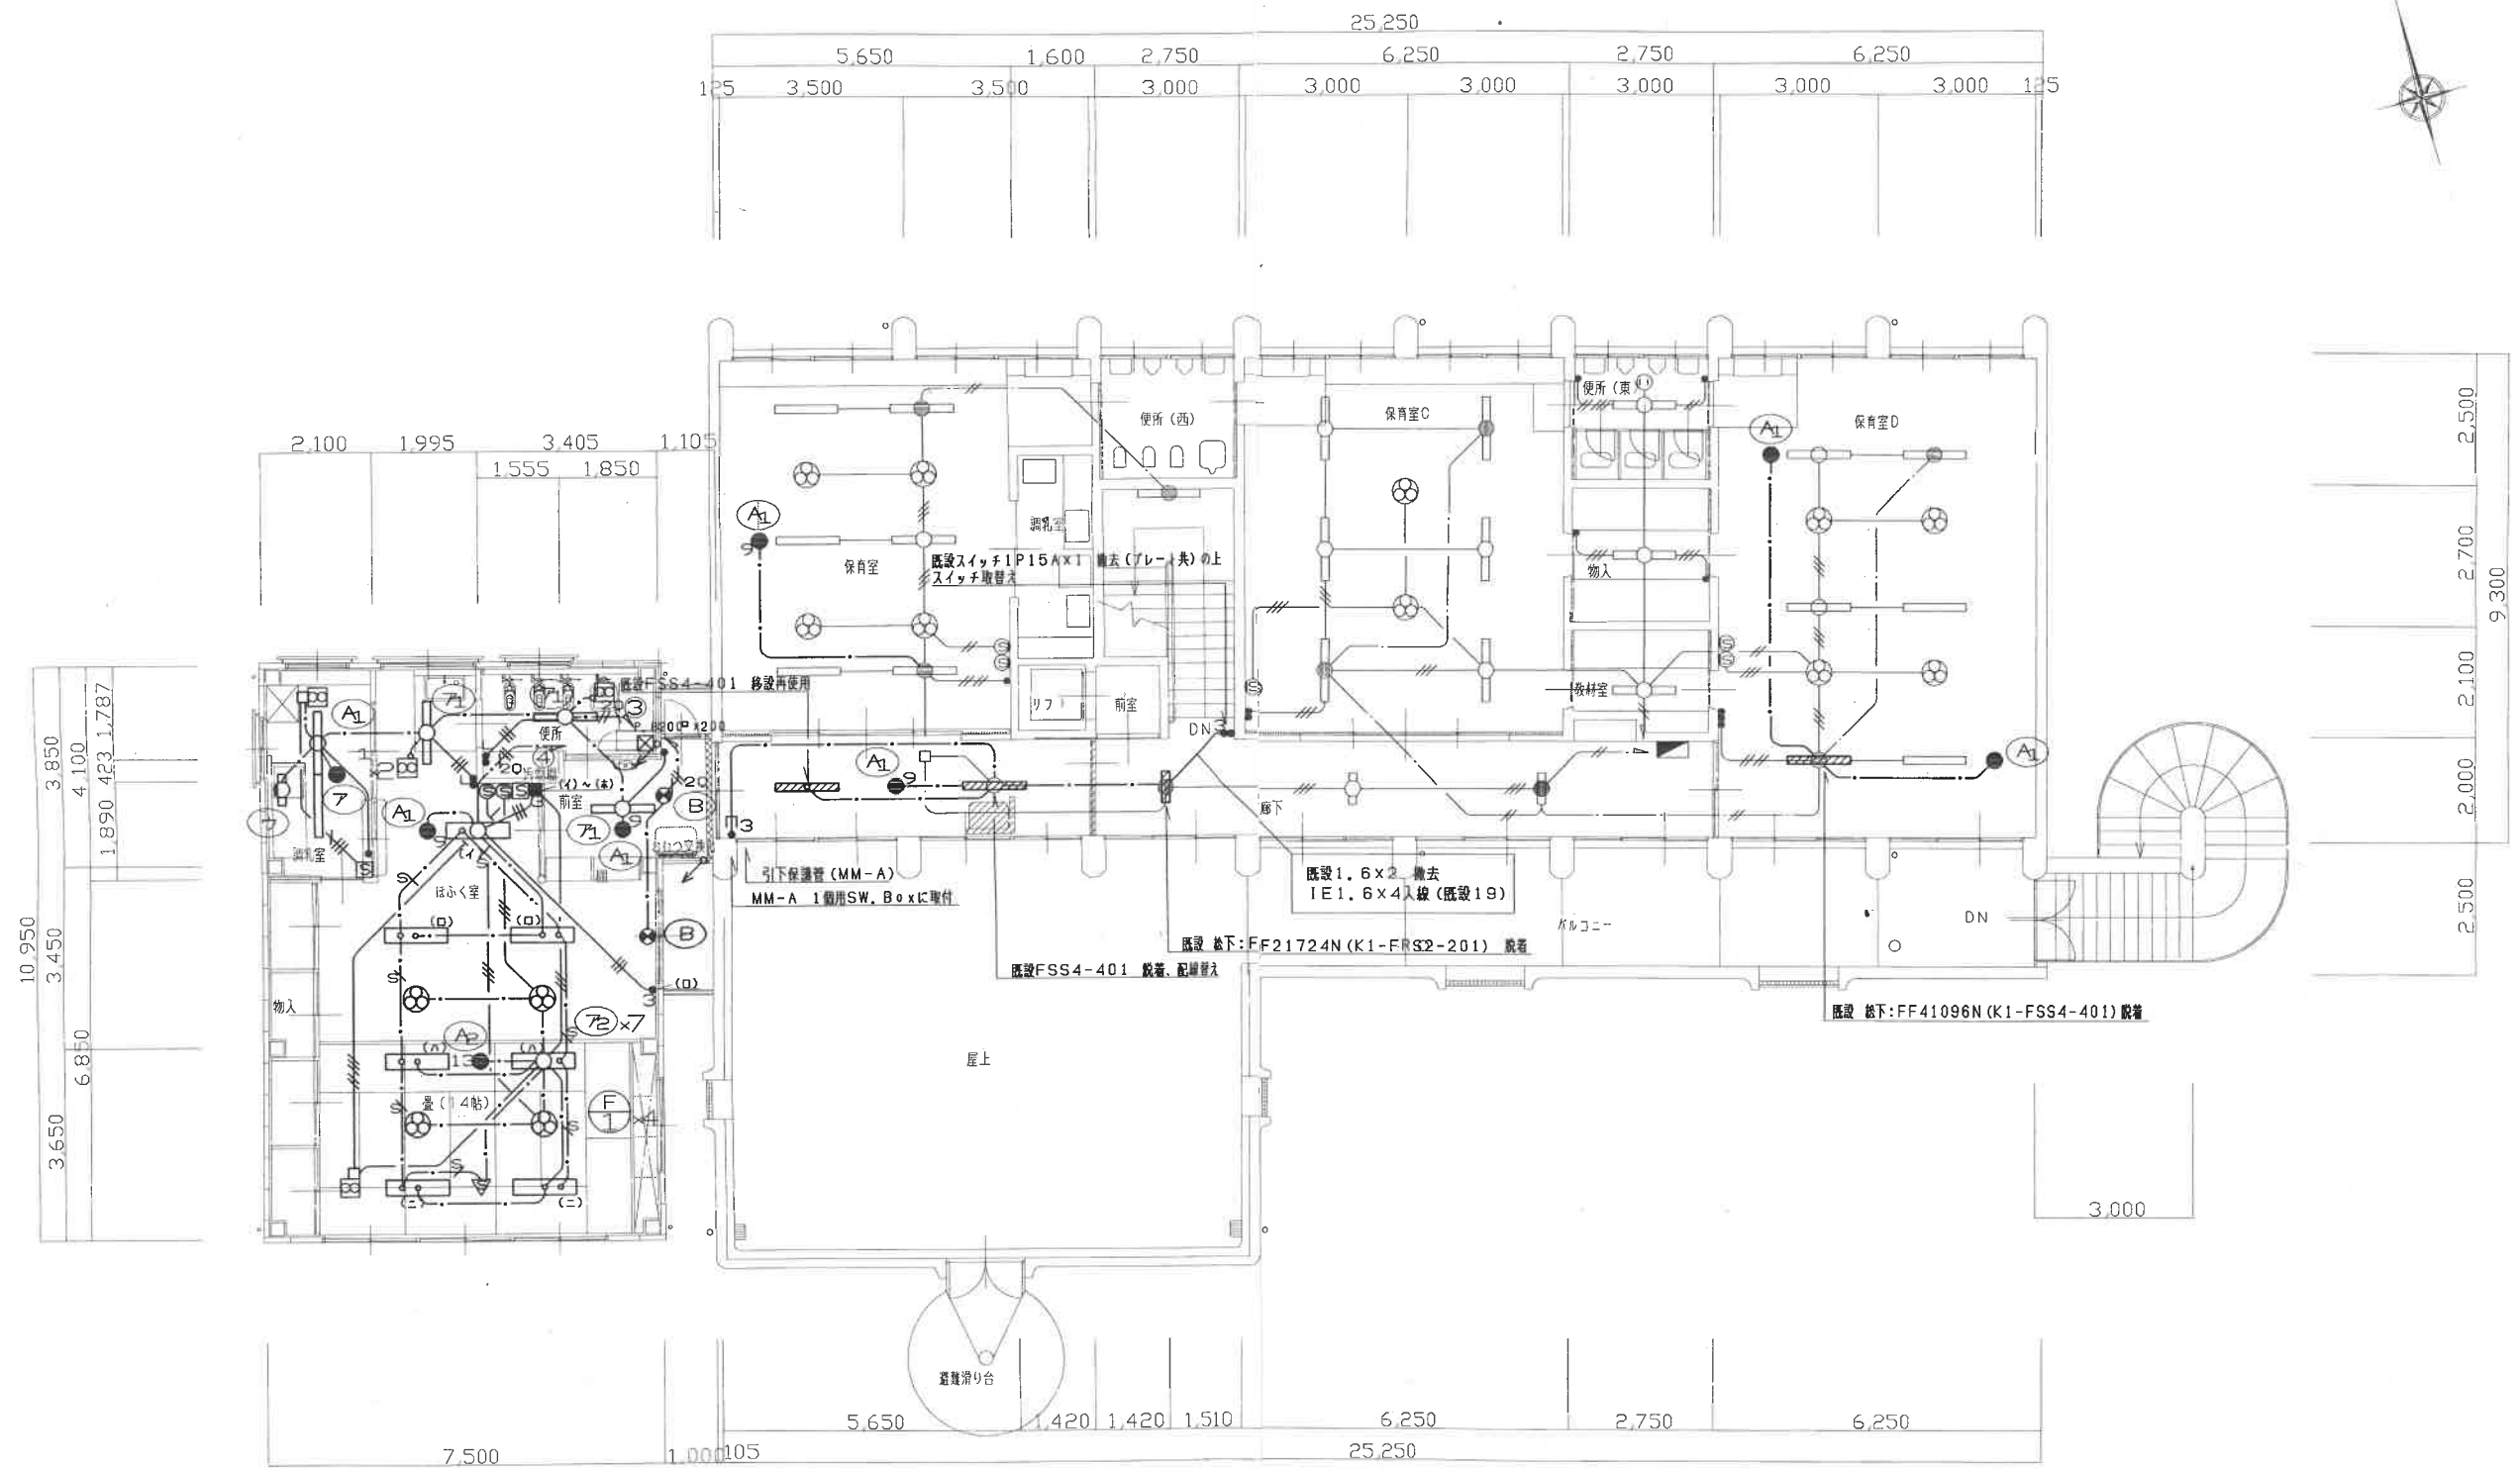

工 期 平成20年度 平成20年12月 1日～平成21年 3月30日			竣 工 図	
			工事名称	
			磁打保育所保育室増築に伴う電気設備工事	
日 付	縮 尺	図面名称		図面番号
平成21年 3月	1/100	電灯設備配線図 (2階)		E-6/10

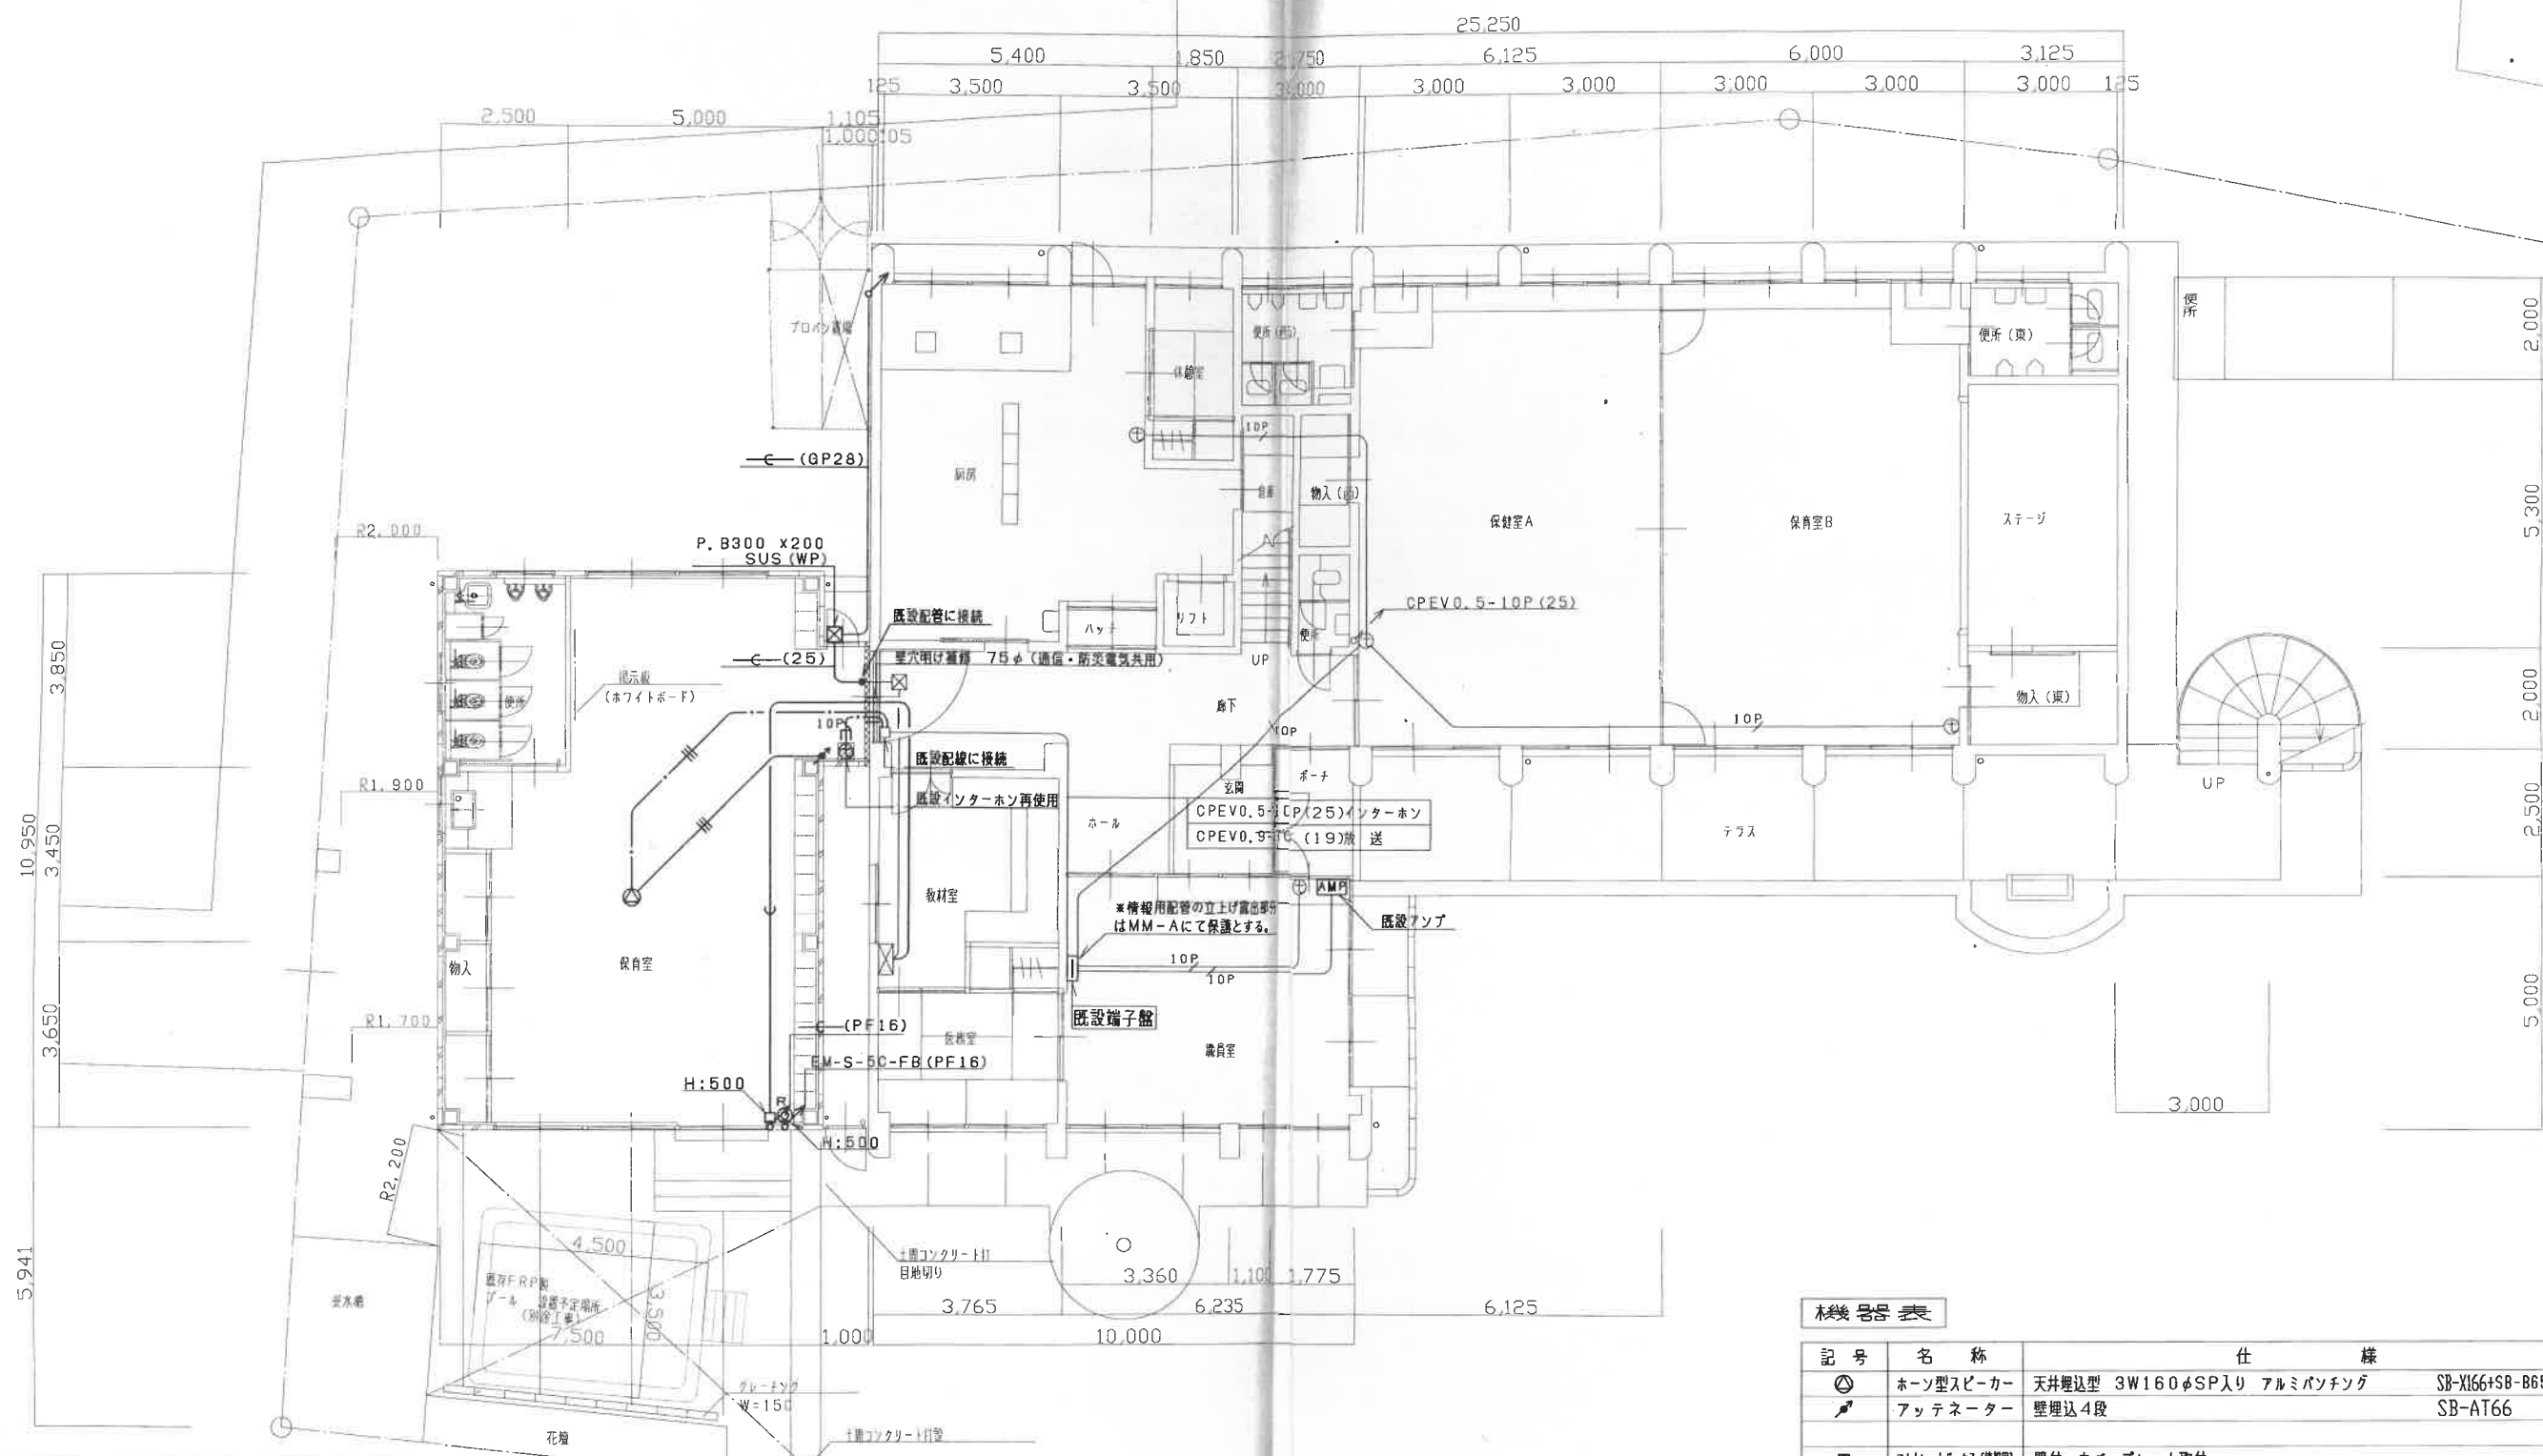


- 図中特記なき配管・配線は下記による。
- ・放送
—— EM-AE1.2-3C (PF16)
—— EM-AE1.2-3C
 - ・情報用配管
—— (PF16)
 - ・インターホン
10P EM-CPEE0.65-10P (PF22)
10P CPEV0.5-10P (25)
※上記細線(波線)は既設のまます。
 - ・テレビ共聴
—— EM-S-5C-FB (PF16)
—— EM-S-5C-FB


1階平面図
通信設備配線図 S=1/100

機器表				
記号	名称	仕様		
⊙	ホーン型スピーカー	天井埋込型 3W160φSP入り アルミボンテング	SB-X166+SB-B655	日本ビカ(株)
⚡	アッテネーター	壁埋込4段	SB-AT66	日本ビカ(株)
□	7分1秒タイマー(備用)	壁付 カバープレート取付		
⊕	インターホン	壁掛型 12局用 相互式 TD-12H/B(7イホン(株))	本工事に1台新設、1台既設再取付	
⊙	直列ユニット	中継用 CS-7F-7	CS7F71H	DX7ソフテ(株)
⊙R	直列ユニット	端末用 CS-7F-R	CS7FR1H	DX7ソフテ(株)



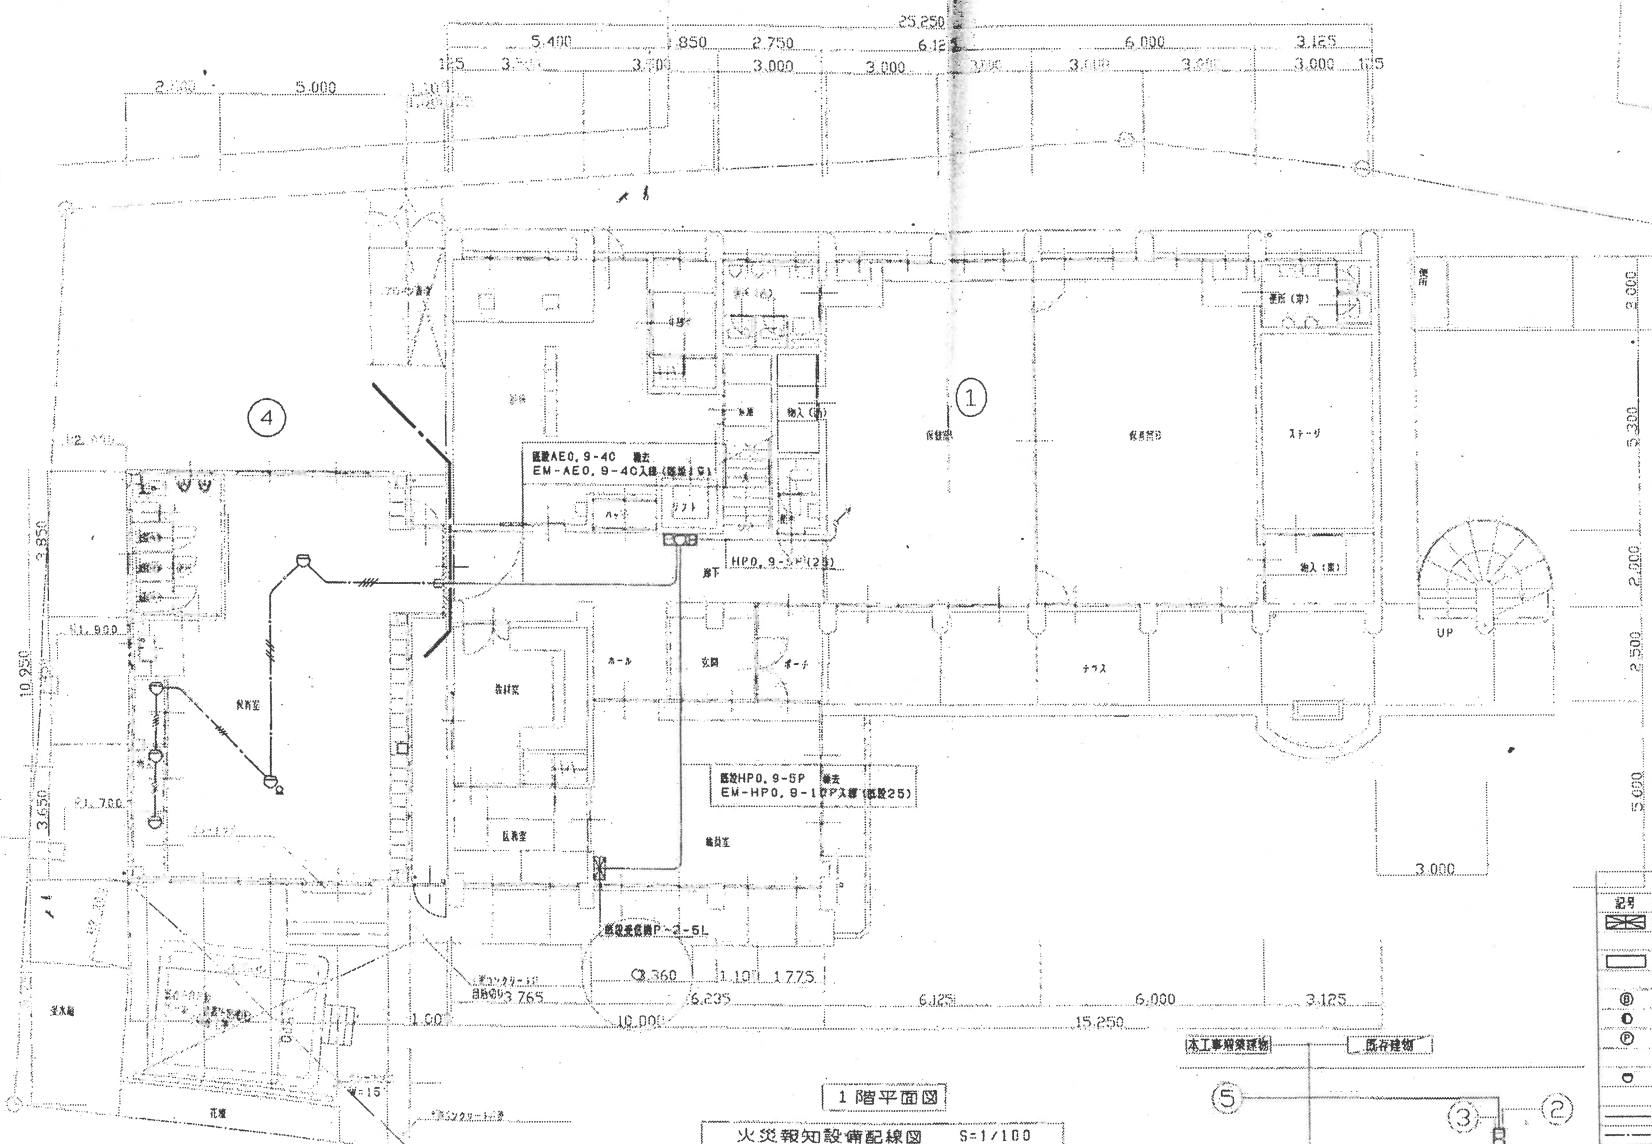

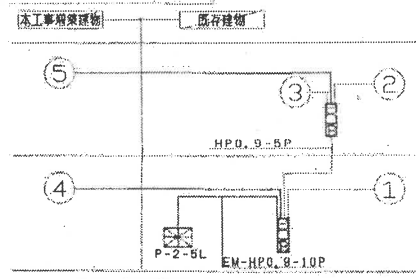


工 期 平成20年度 平成20年12月 1日～平成21年 3月30日		竣 工 図	
工事名称 弦打保育所保育室増築に伴う電気設備工事			
日 付 平成21年 3月	縮 尺 1/100	図面名称 通信設備配線図(1階)	図面番号 E-7/10



1 階平面図
火災報知設備配線図 S=1/100




火災報知設備系統図

凡		例
記号	名称	備考
	受信機	P-2線-5L 既設
	機器収容箱	300B収容 既設
①	電池	DC24V 30mA 既設
Ⓐ	表示灯	AC24V 0.5W LED 既設
②	発信機	P型2線 既設
	差動式スリット型感知器	2線 HSP201EGA 非電線式(非)
	天井いんべい配管・配線	
	天井内ケーブル配線	
E	保護管を示す	
	警報区域境界線	
	警報区域番号	自火報

注 記
1 特記なき配管配線は下記とする。
EM-AE0, 9-40


工 期	平成20年度 平成20年12月 1日~平成21年 3月30日	竣 工 図
工事名称	弦打保育所保育室増築に伴う電気設備工事	
日 付	平成21年 3月	図面番号
縮 尺	1/100	図面名称
図面名称	火災報知設備配線図 (1階)	
図面番号	E-9/10	

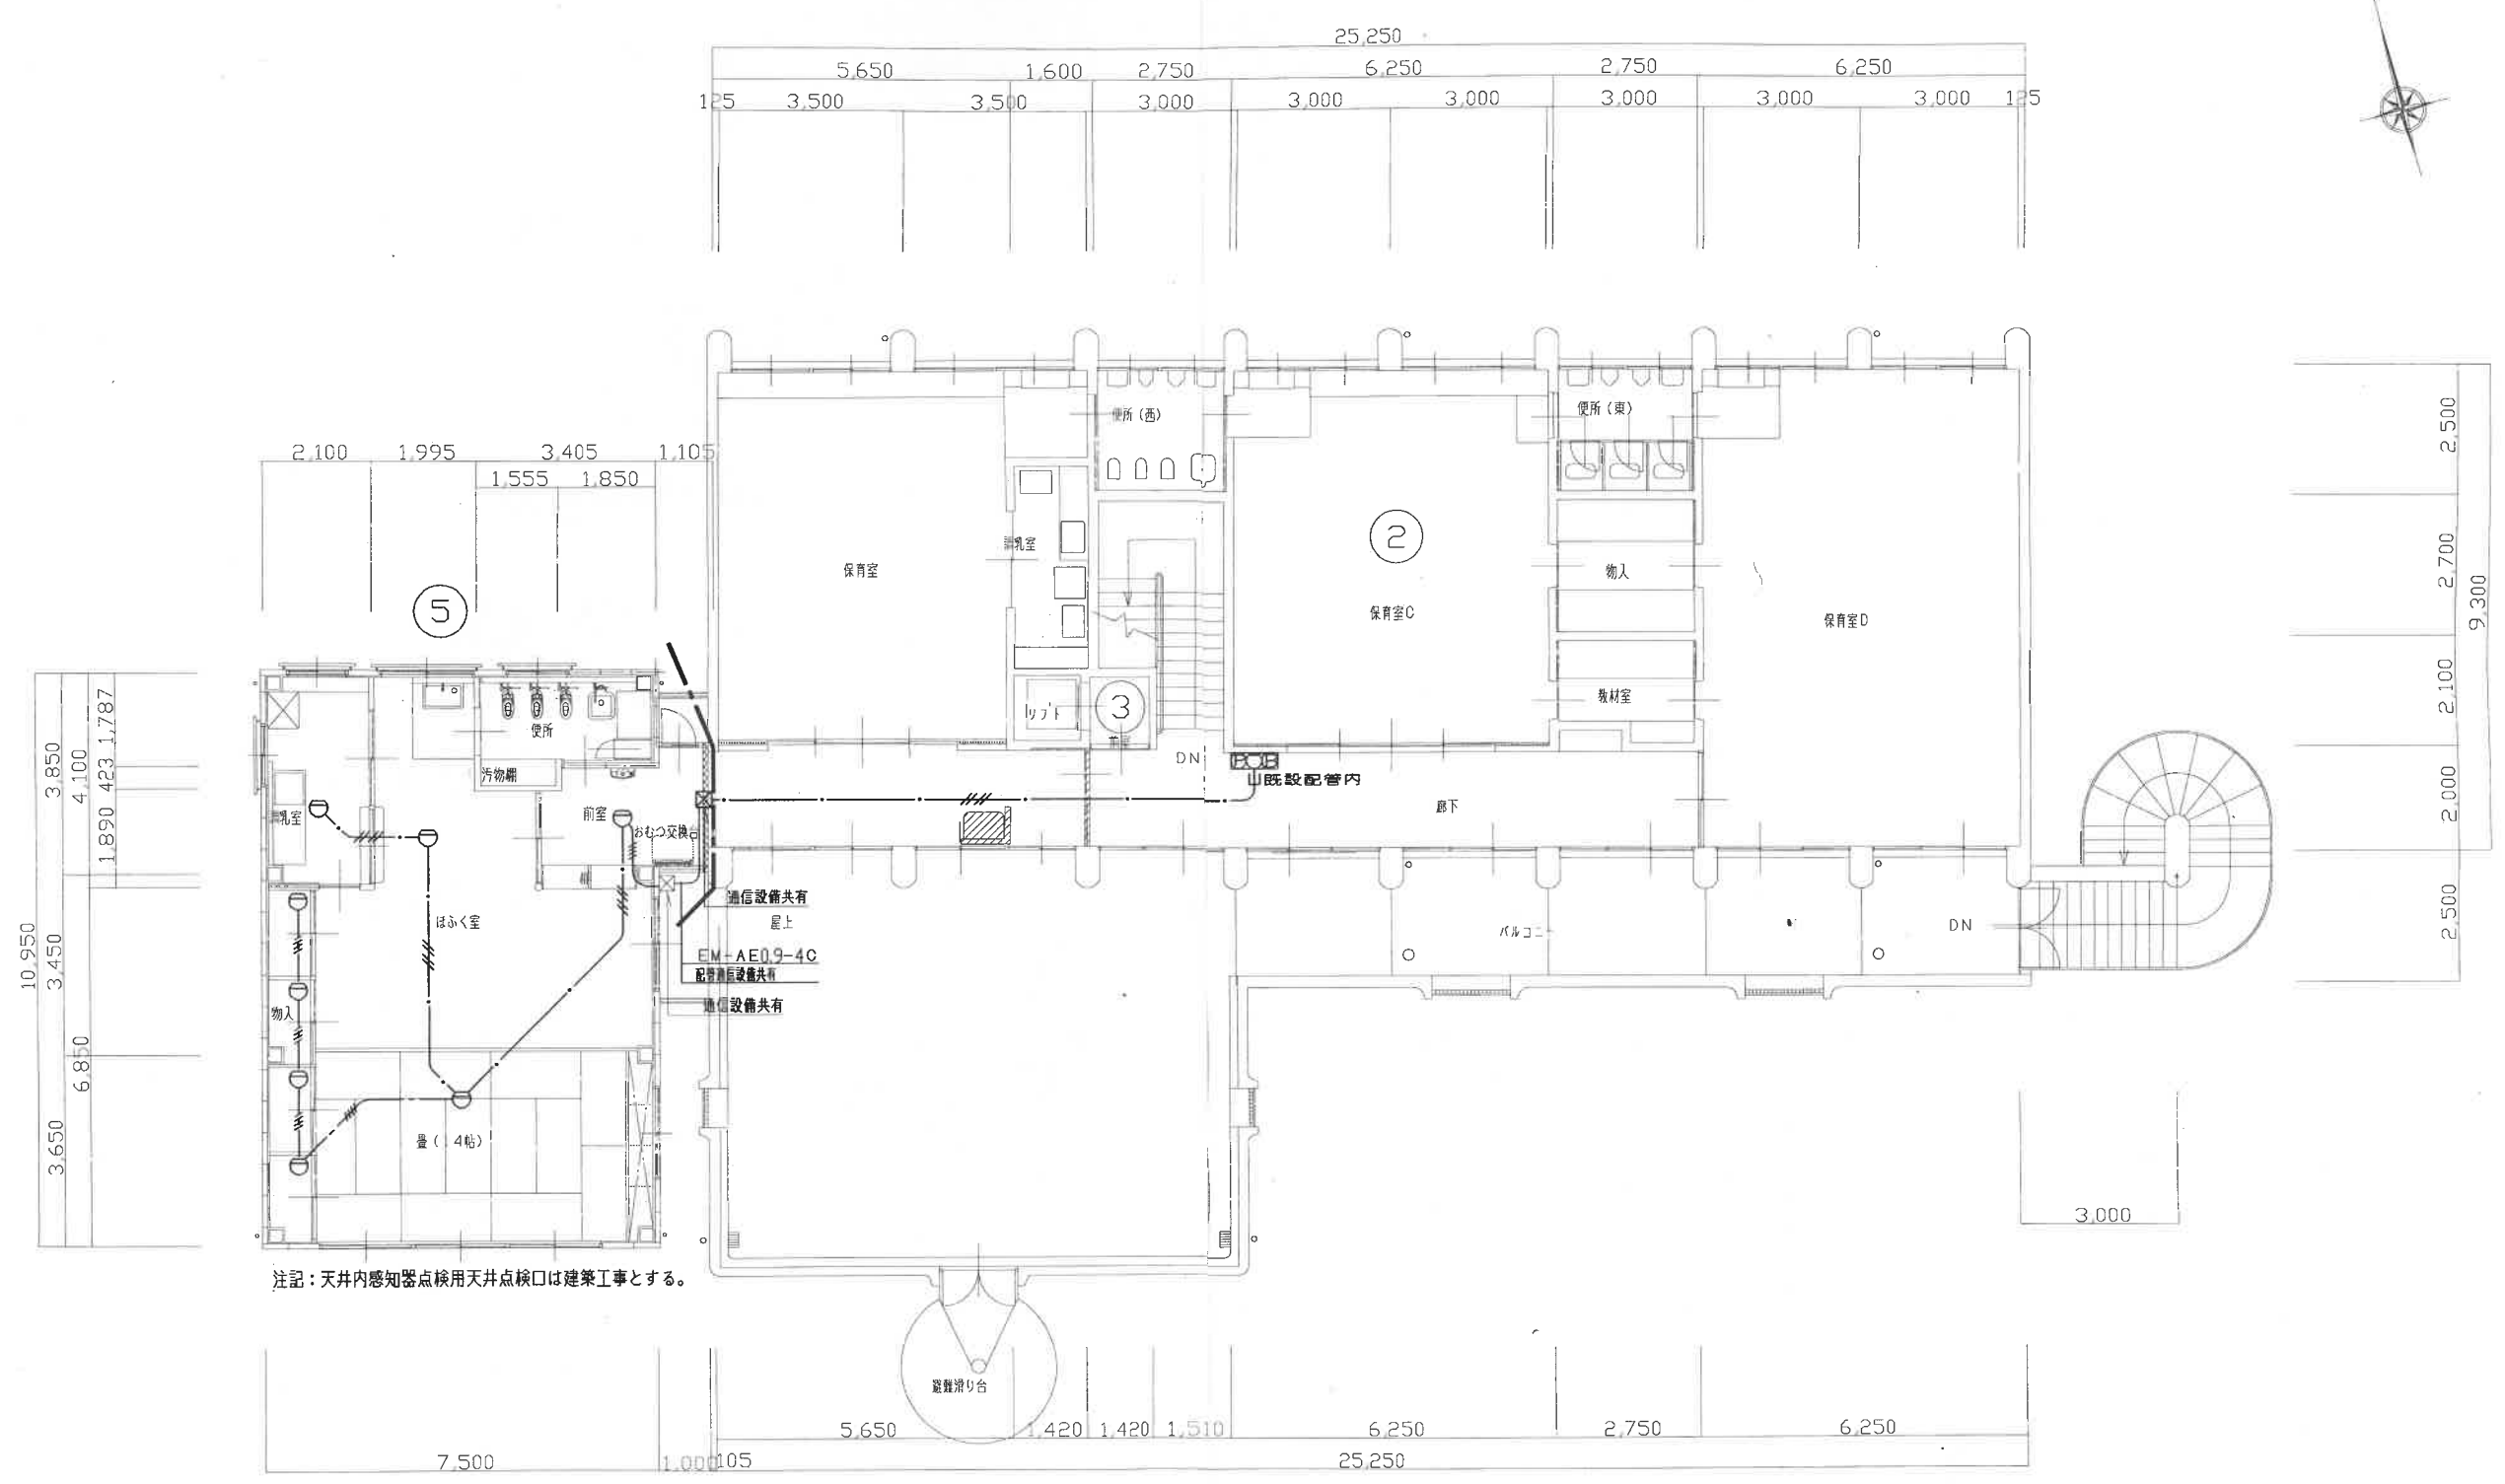

2 階平面図

火災報知設備配線図 S=1/100

工 期 平成20年度 平成20年12月 1日～平成21年 3月30日		竣 工 図	
		工事名称 弦打保育所保育室増築に伴う電気設備工事	
日 付 平成21年 3月	縮 尺 1/100	図面名称 火災報知設備配線図 (2階)	図面番 E-10/

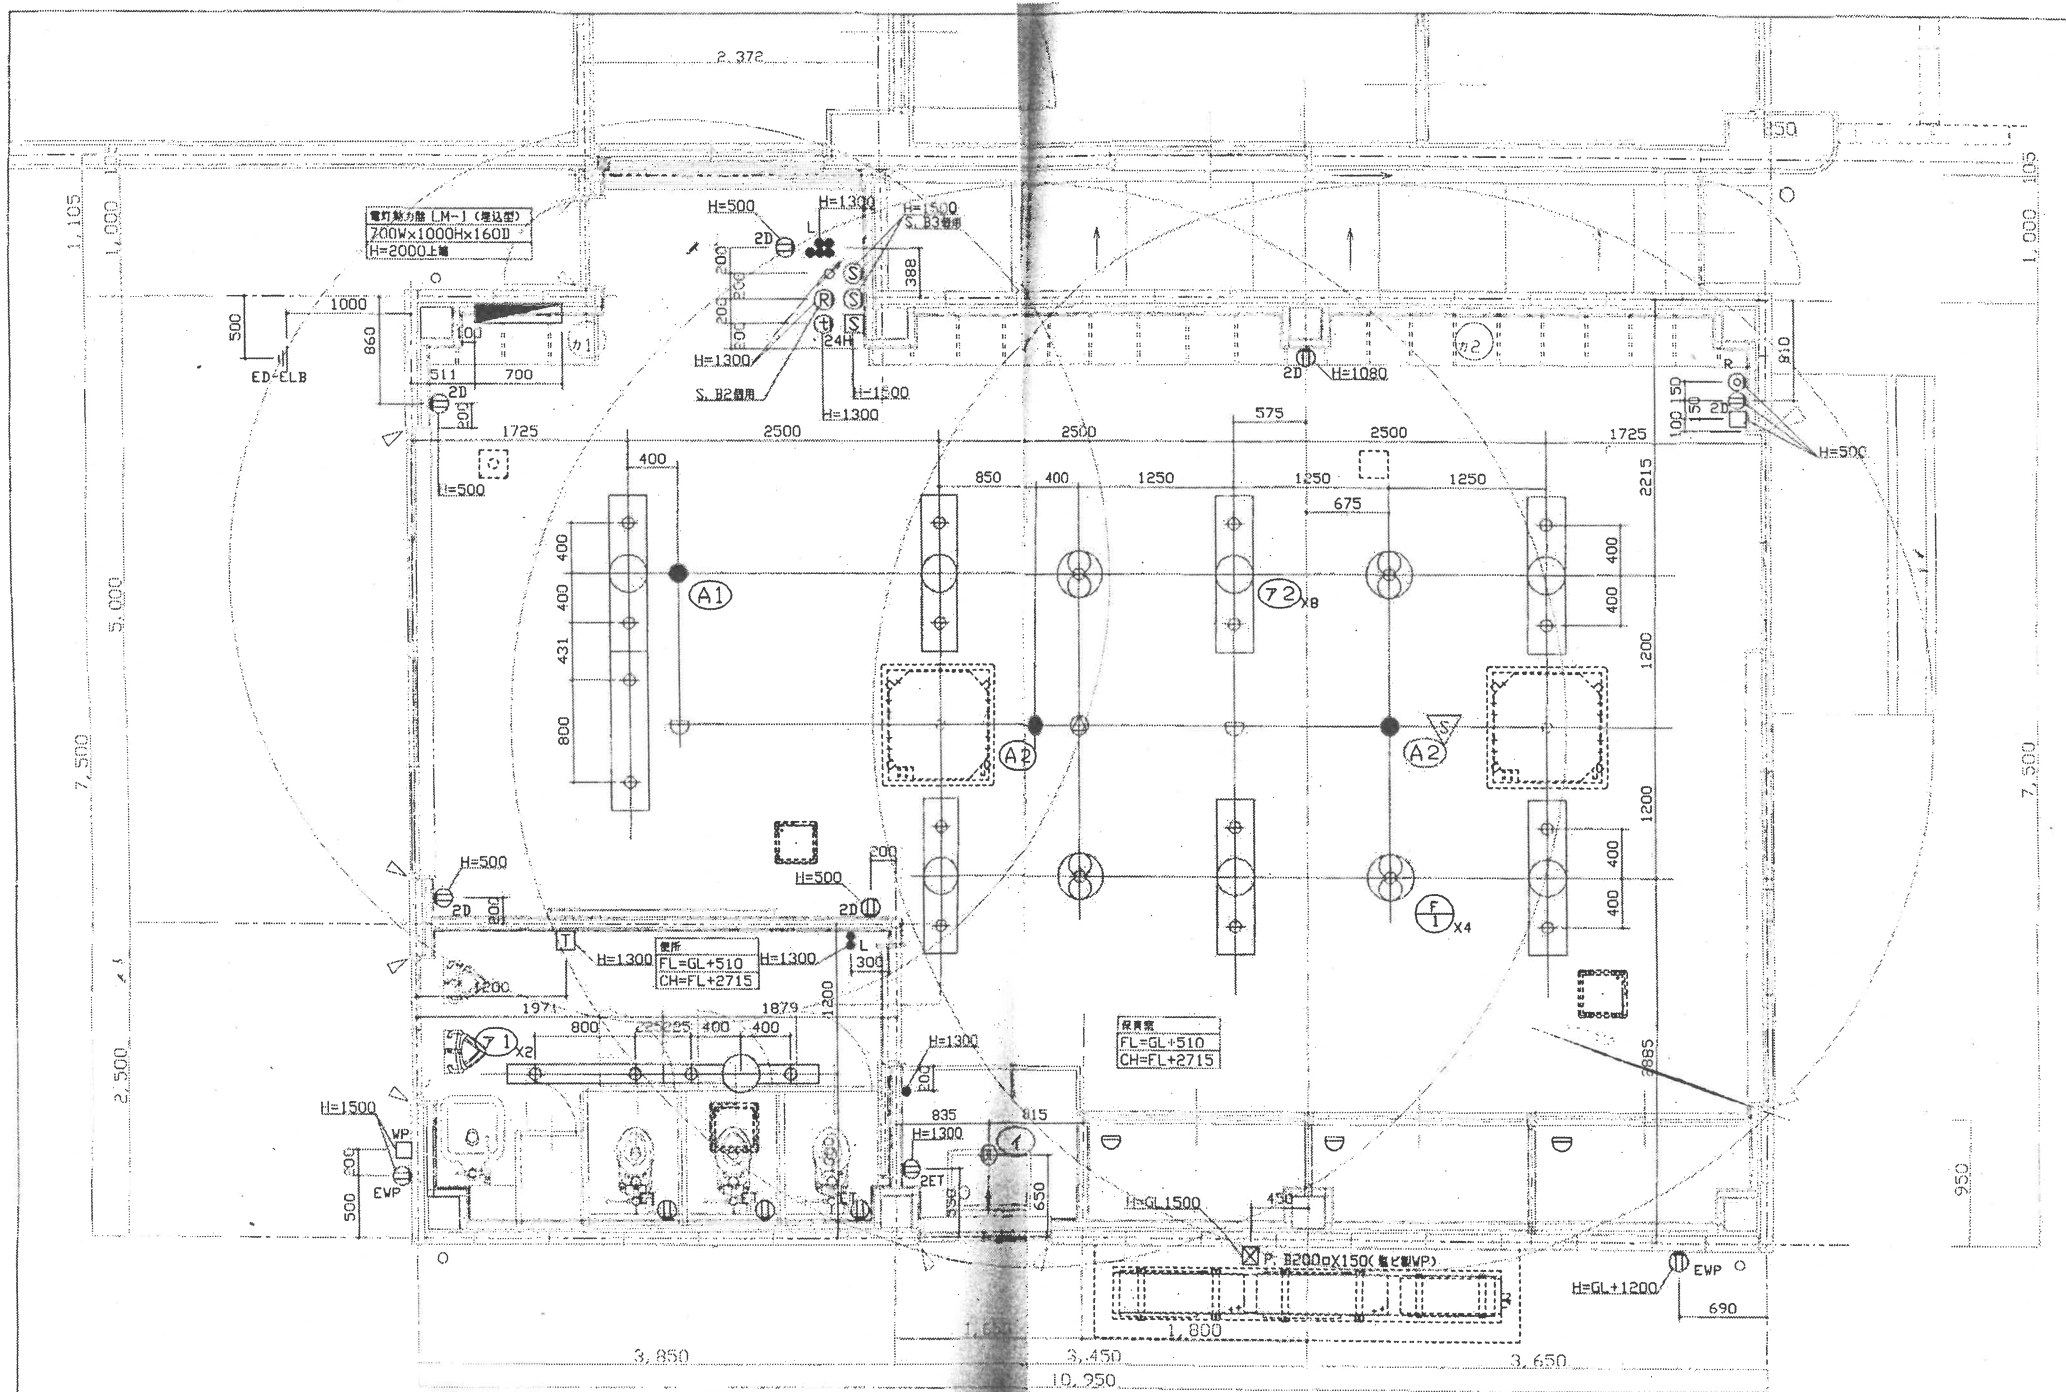

1階平面詳細図 S=1/30

工事名称			
弦打保育所保育室増築に伴う電気設備工事			
日付	縮尺	図面名称	図面番号
平成21年1月	1/30	1階 機器位置施工図	E-1/7

