

平成29年度 公共用水域水質測定結果

・ 海域

海域の5地点で水質調査を行いました。その結果をCODの年平均値にて、下表に示します。

海域COD 年平均値

(単位：mg/L)

水域名	類型	達成期間	指定年月日	測定地点	地図記号	H25	H26	H27	H28	H29
東讃海域	A	イ	S49.12.13 県告示	檀ノ浦沖	一	1.6	1.5	1.7	1.4	1.8
備讃瀬戸	A	イ	S49.5.13 環境庁告示	西浦沖	二	1.6	1.4	1.4	1.6	1.7
				摺鉢谷川尻	三	2.0	1.5	2.1	1.7	1.9
				神在の鼻沖	四	1.7	1.3	2.4	1.7	1.8
				亀水湾	五	2.0	1.4	1.7	1.6	1.6

備考 ※1 A類型：COD基準値 2mg/L以下

※2 イ：直ちに達成

ロ：5年以内で可及的速やかに達成

ハ：5年を越える期間で可及的速やかに達成


※3 COD（化学的酸素要求量）

：水中の有機物を酸化剤で化学的に酸化した際に消費される酸素の量。有機汚濁の代表的指標であり、一般的に有機物が多い水ほど値が高くなります。


※4 mg/L：1リットルあたりの水中に含まれるミリグラム（1,000分の1グラム）量を示します。

## 海域COD 年平均値の経年変化


檀ノ浦沖

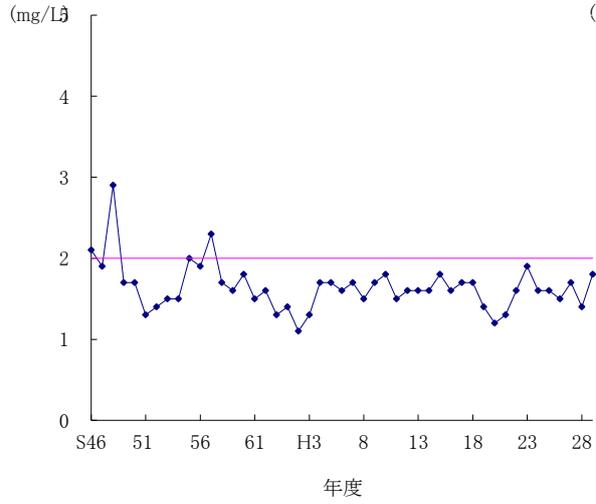


西浦沖

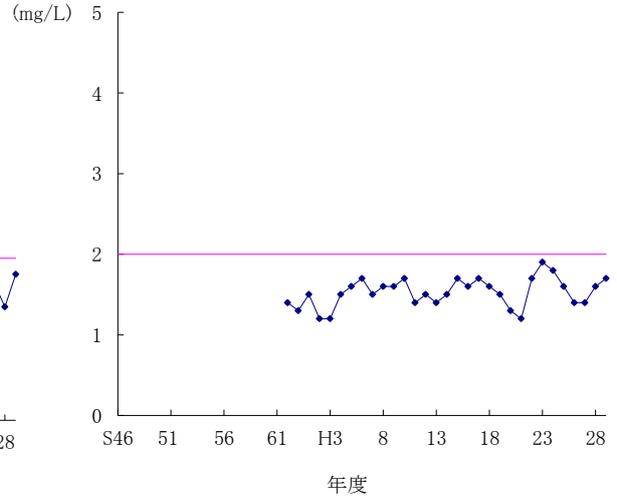


摺鉢谷川尻

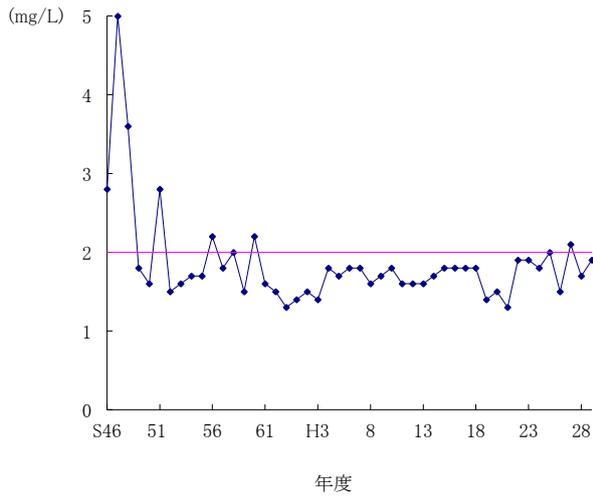

神在の鼻沖

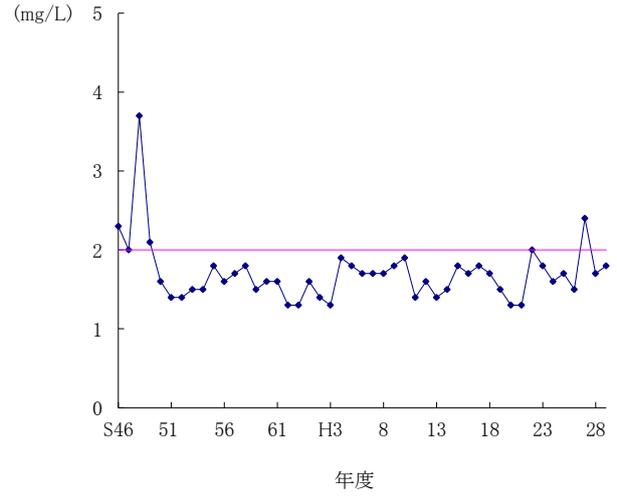

亀水湾

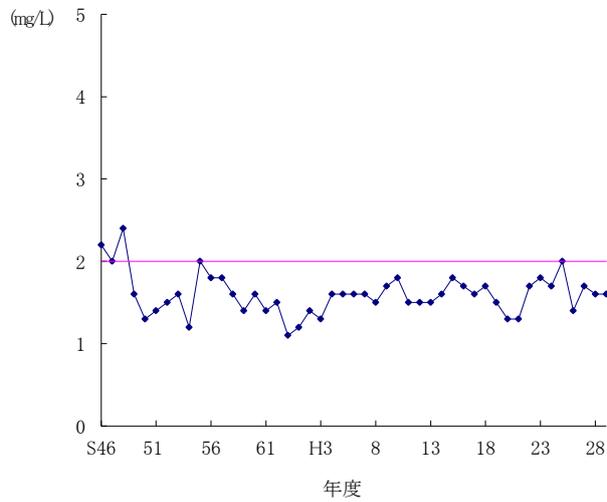





- ※6 平成26年4月1日香川県告示第164号により、柚場川（楠上水門）の水域類型等が見直されました。
- ※7 平成27年3月31日香川県告示第117号により、相引川（大橋）の水域類型等が見直しされました。

# 河川BOD 年平均値の経年変化


牟礼川

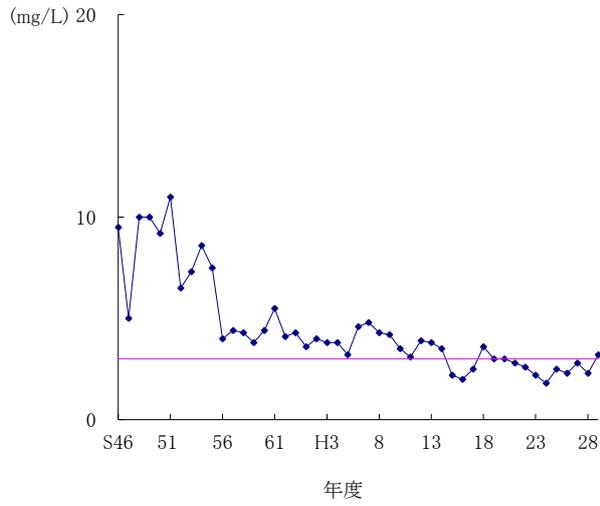


相引川

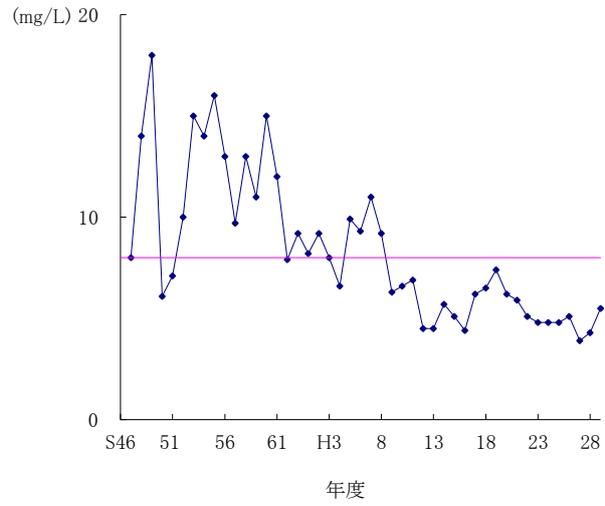


新川

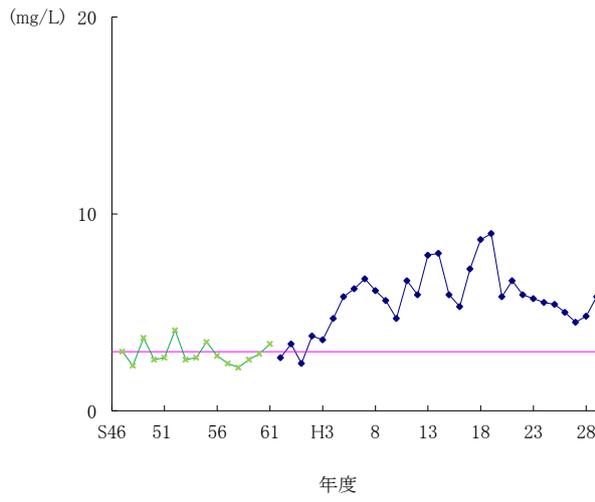


春日川

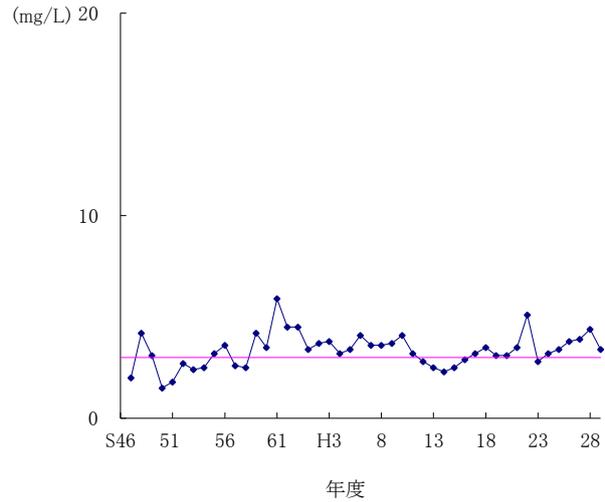


詰田川

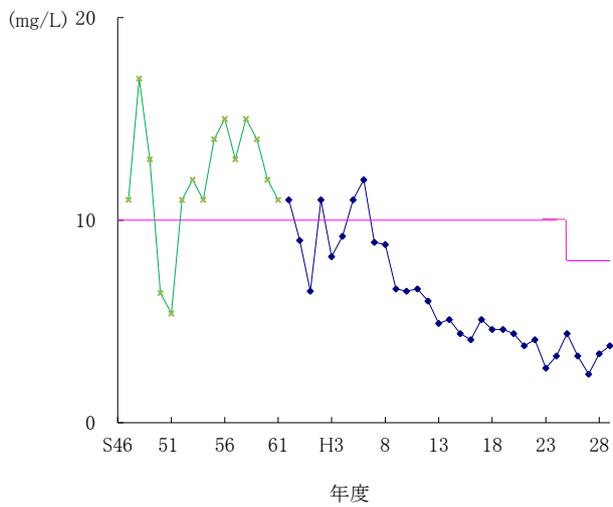


御坊川

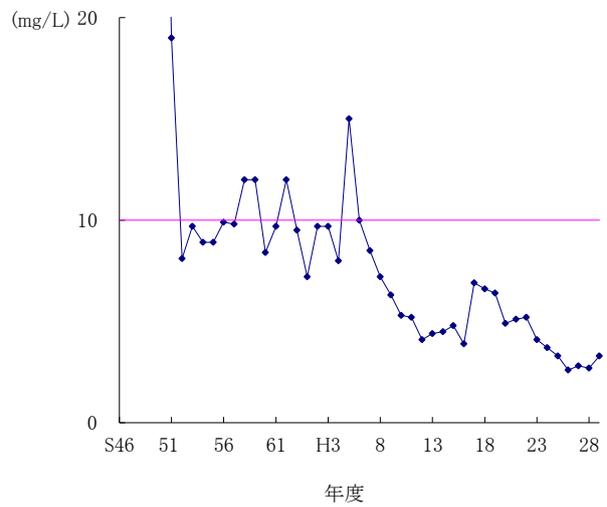


杣場川

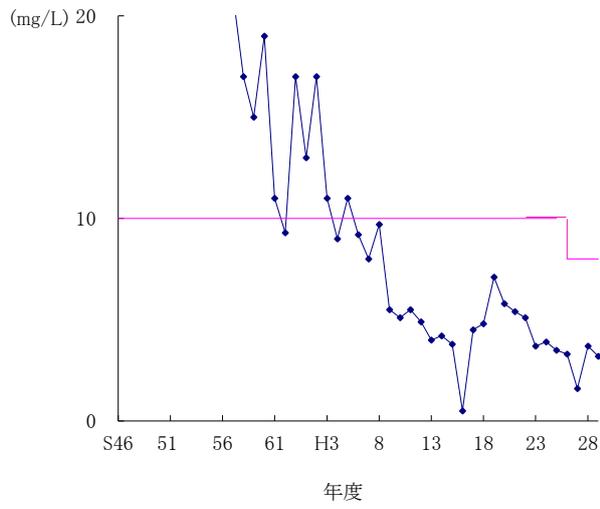


摺鉢谷川

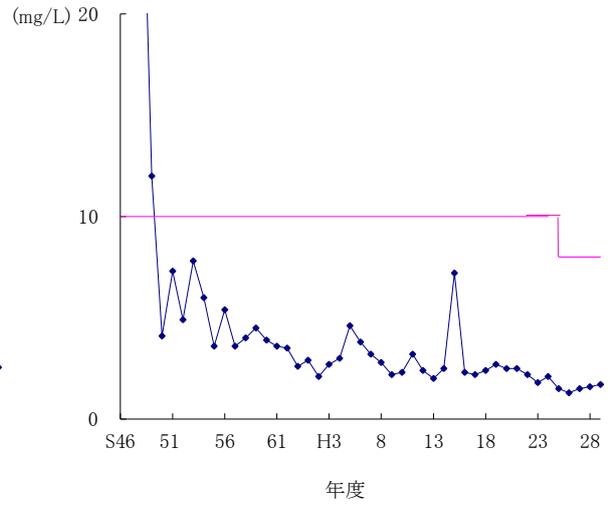


香東川下流

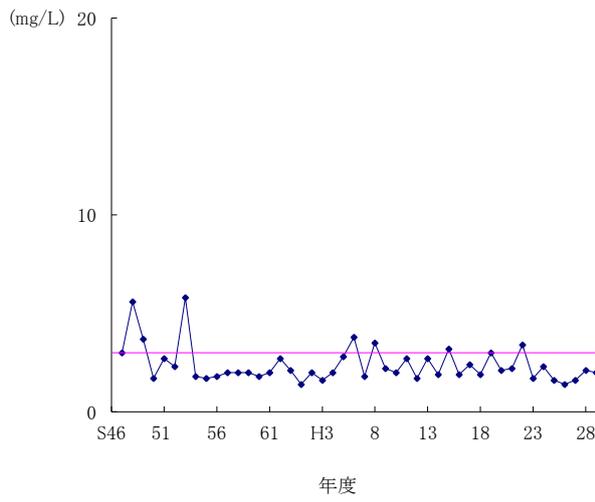


香東川上流

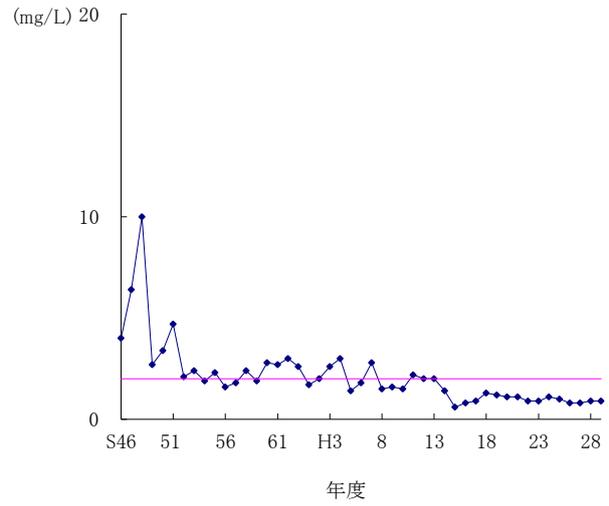

本津川下流

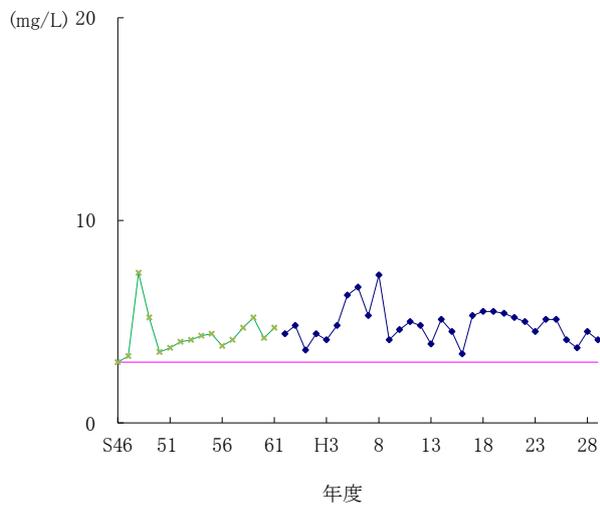

本津川上流

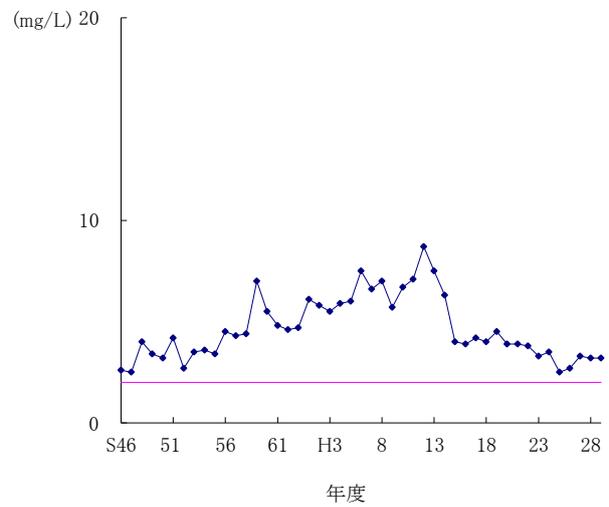

・ **ため池**

市内の約 2,900 のため池のうち、「排水基準を定める省令の規定に基づく窒素含有量又は磷（りん）含有量についての排水基準に係る湖沼」（昭和 60 年 5 月環境庁告示 27 号）に掲げられているものを対象として水質調査を行いました。環境基準は設定されていませんが、水の汚濁を示す代表的な指標のひとつである COD 値の測定結果は下記のとおりです。

ため池 COD 年平均値

(単位：mg/L)

区 分	地図記号	H25	H26	H27	H28	H29
奥 の 池	①	11	7.9	8.7	9.6	9.3
奈 良 須 池	②	6.5	8.0	4.6	6.9	4.8
住 蓮 寺 池	③	12	11	19	11	20
三 谷 三 郎 池	④	8.9	5.7	7.0	7.3	9.0
神 内 池	⑤	7.3	6.0	9.7	8.1	7.7
松 尾 池	⑥	8.0	6.8	5.5	5.8	6.2
城 池	⑦	7.1	4.8	5.4	6.3	4.8
公 淵 池	⑧	3.5	2.9	3.4	2.8	3.4
坂 瀬 池	⑨	11	8.7	8.8	8.8	10
久 米 池	⑩	34	19	20	23	23
平 田 池	⑪	16	18	17	11	18
羽 間 上 池	⑫	9.4	9.1	8.6	11	9.4
龍 満 池	⑬	15	14	6.5	11	9.4
新 池	⑭	11	5.4	6.1	5.5	5.3
平 池	⑮	21	20	41	29	16
橘 池	⑯	10	6.1	6.6	8.8	8.4

# 水質調査地点図

