

事前評価チェックシート

計画の名称： 市街地における安全・安心な下水道づくり（防災・安全）（重点計画）

事前評価		チェック欄
Ⅰ．目標の妥当性		
上位計画との整合性 1) 上位計画等と整合性が確保されている。		○
Ⅰ．目標の妥当性		
地域の課題への対応 1) 地域の課題を踏まえて整備計画の目標が設定されている。		○
Ⅱ．計画の効果・効率性		
目標と事業内容の整合性等 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。		○
Ⅱ．計画の効果・効率性		
目標と事業内容の整合性等 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。		○
Ⅱ．計画の効果・効率性		
目標と事業内容の整合性等 3) 指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。		○
Ⅱ．計画の効果・効率性		
事業の効果 1) 十分な事業効果が確認されている。		○
Ⅱ．計画の効果・効率性		
事業の効果 2) 他の事業との連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。		○
Ⅲ．計画の実現可能性		
円滑な事業執行の環境 1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。		○
Ⅲ．計画の実現可能性		
円滑な事業執行の環境 2) 全体事業費、要素事業費の額が適切である。		○
Ⅲ．計画の実現可能性		
円滑な事業執行の環境 3) 事業実施のための環境整備が図られている。		○

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和06年12月17日

計画の名称	市街地における安全・安心な下水道づくり（防災・安全）（重点計画）														
計画の期間	令和05年度～令和09年度（5年間）												重点配分対象の該当		○
交付対象	高松市														
計画の目標	下水道施設の浸水及び地震対策を図り、市民の安全・安心な暮らしを守る。														

全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		196	A	196	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%
------------	-------------	--	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----------------------	---	---

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5当初	R7末	R9末
1	高松市の都市浸水対策達成率を48.8%(R5)～49.0%(R9)に向上させる。			
	都市浸水対策達成率	49%	49%	49%
	浸水対策完了済み面積(ha) / 浸水対策を実施すべき面積(ha)			
2	整備計画5ヵ年以内に重要な幹線のマンホールにおける浮上防止対策率を23.0%(R5)～46.1%(R9)に向上させる。			
	下水道施設（マンホール）における浮上防止対策率	23%	37%	46%
	総合地震対策計画に基づいて対策した施設数（施設） / 対策の必要がある施設数（施設）			
3	雨水事業計画区域内における雨水出水浸水想定区域指定を0%(R6)～100%(R9)に策定する。			
	雨水出水浸水想定区域指定の策定率	0%	100%	100%
	雨水出水浸水想定区域指定面積(ha) / 雨水事業計画面積(ha)			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	高松市	直接	高松市	-	-	福岡、東部、西部、屋島西第1、屋島西第2、屋島西第4、宮川第2、香西第1、鬼無、勝賀、勅使第1、鶴尾第1、東山崎、円座第1、	実施設計、雨水管渠	高松市				■	■	20	-	
		浸水対策 円座第2、円座第3、檀紙、西山崎、東部第3、御坊川、西宝町、香西第3、屋島西第3排水区																	
	A07-002	下水道	一般	高松市	直接	高松市	-	-	東部、西部、牟礼、庵治処理区	マンホール浮上抑制荷重、消散弁	高松市				■	■	20	策定済	
		下水道総合地震対策事業																	
	A07-003	下水道	一般	高松市	直接	高松市	-	-	内水浸水リスクマネジメント推進事業	雨水出水浸水想定区域指定	高松市		■				156	-	
		浸水対策																	
											小計						196		
											合計						196		


交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R05				
配分額 (a)	0				
計画別流用増 減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	0				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	0				
翌年度繰越額 (f)	0				
うち未契約繰越額(g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

(参考図面) 防災・安全交付金

計画の名称	1 市街地における安全・安心な下水道づくり（防災・安全）（重点計画）		
計画の期間	令和5年度 ～ 令和9年度（5年間）	交付対象	高松市

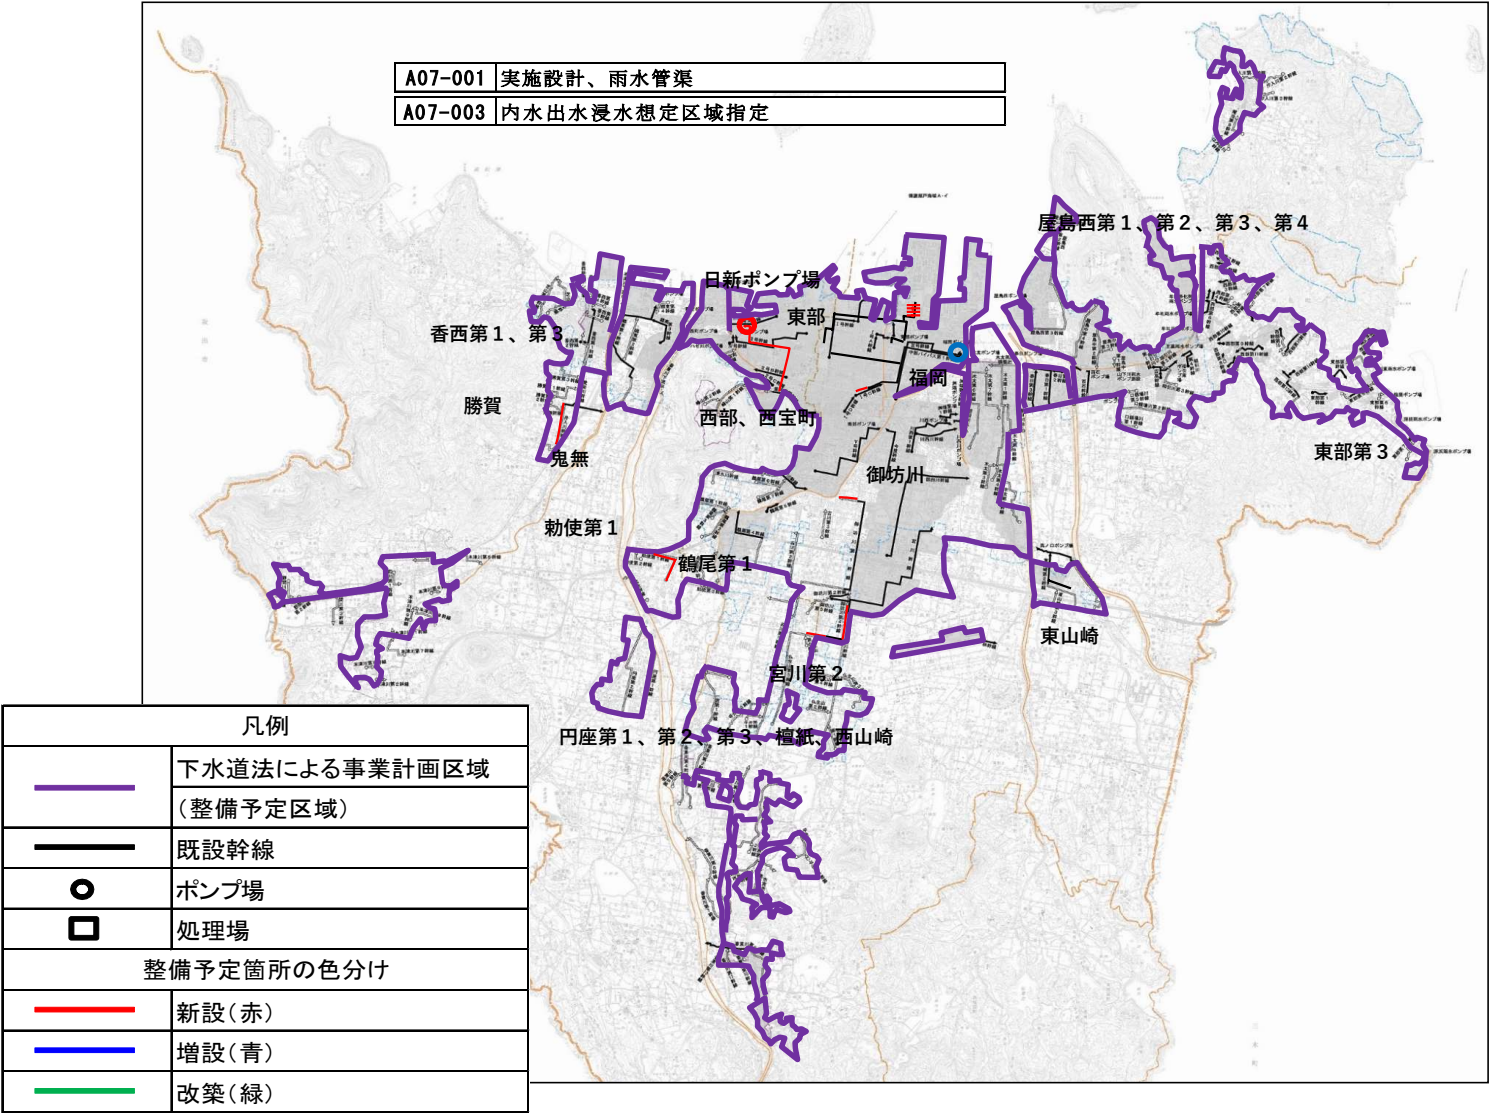

(参考図面) 防災・安全交付金

計画の名称	1 市街地における安全・安心な下水道づくり（防災・安全）（重点計画）		
計画の期間	令和5年度 ～ 令和9年度（5年間）	交付対象	高松市

